


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA I ZEW. INST. WODOCIĄGOWEJ
SKALA 1:100

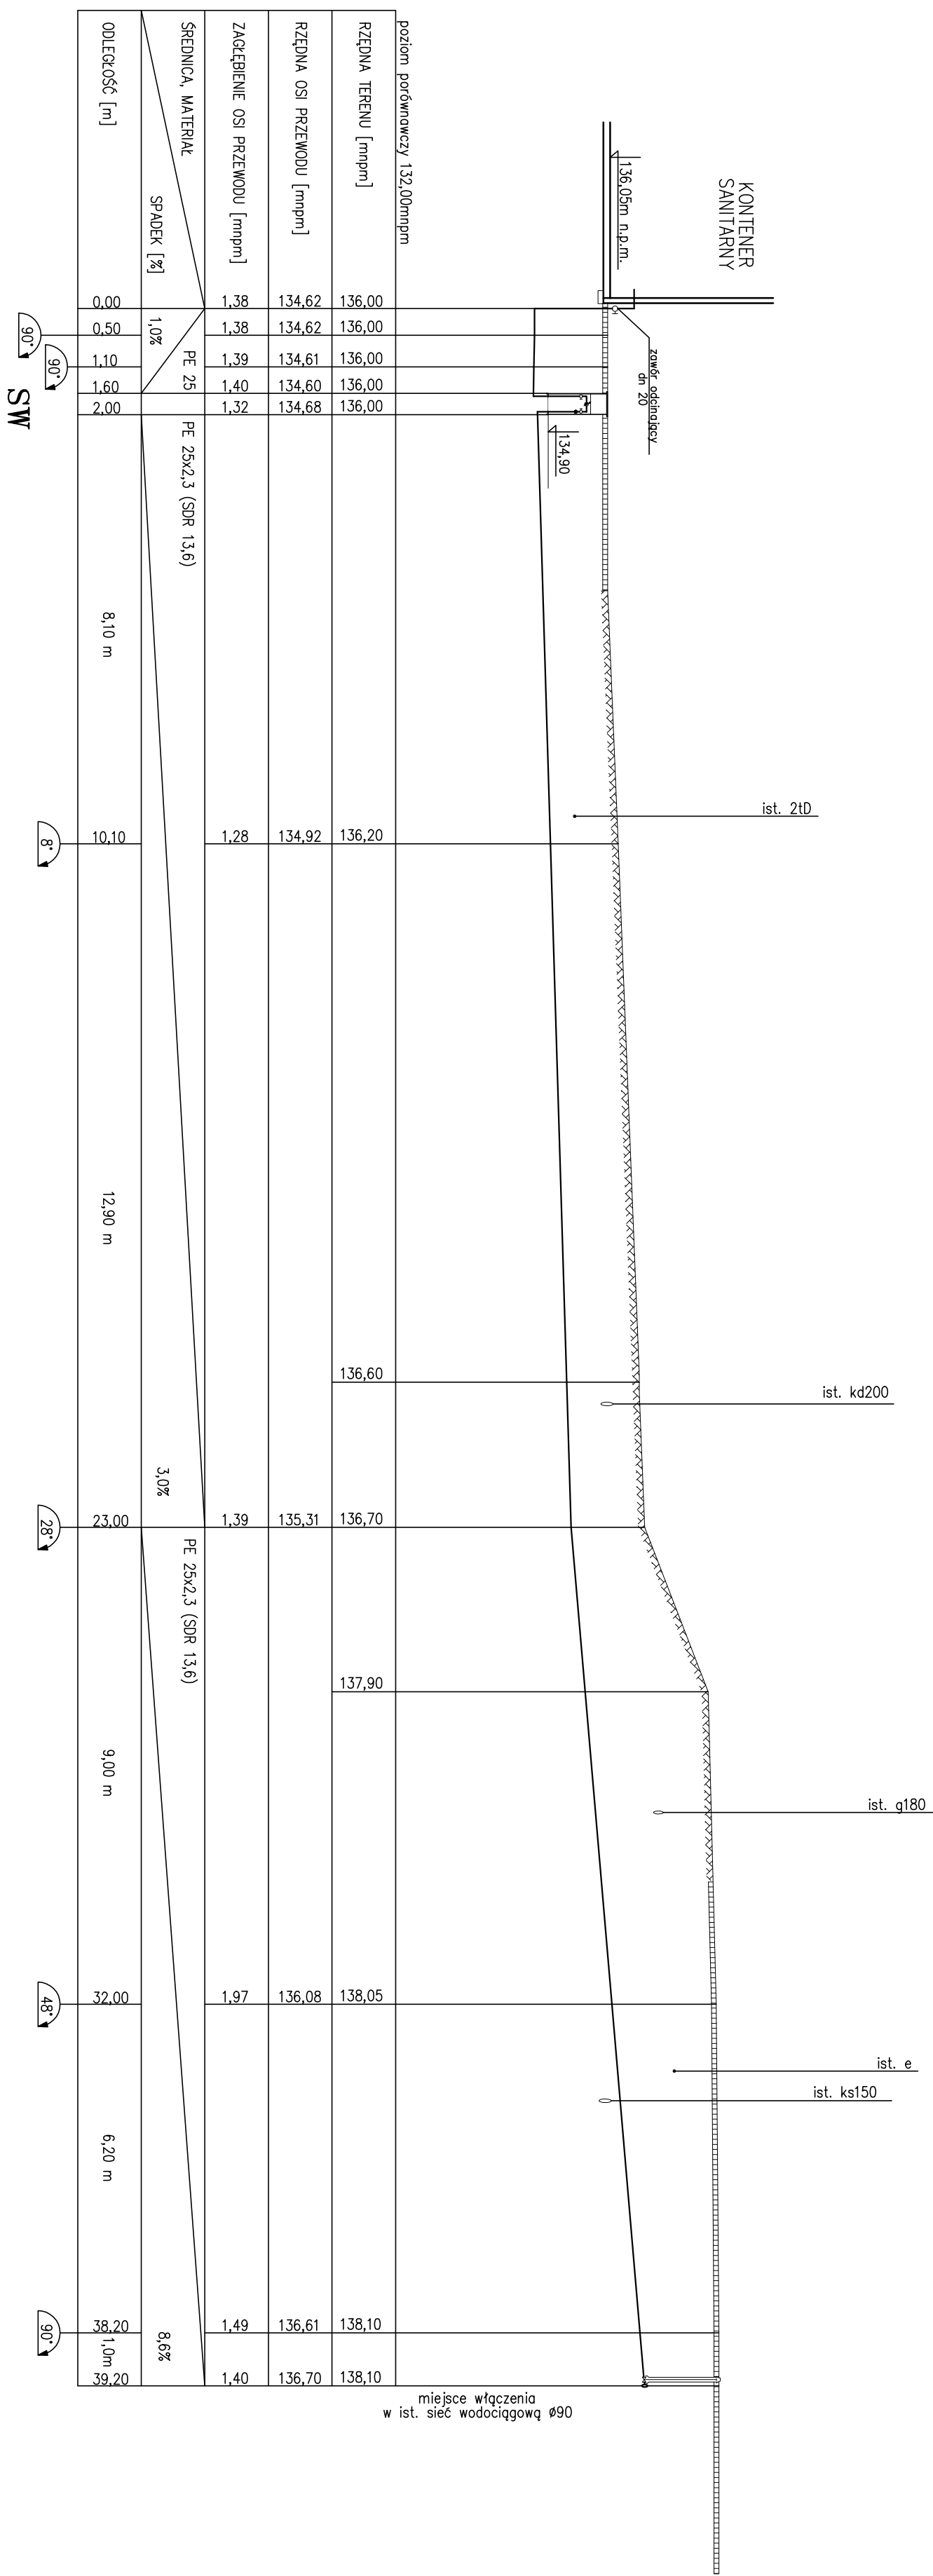

UWAGA!

RZECZYWISTĄ RZĘDNĄ ZAGŁĘBIENIA OSI ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU NALEŻY USTALIĆ PO JEGO WCZEŚNIEJSZYM ODKRYCIU

W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI ENERGETYCZNYMI KABELE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI

[illegible]