


Rozwinięcie instalacji ogrzewczej

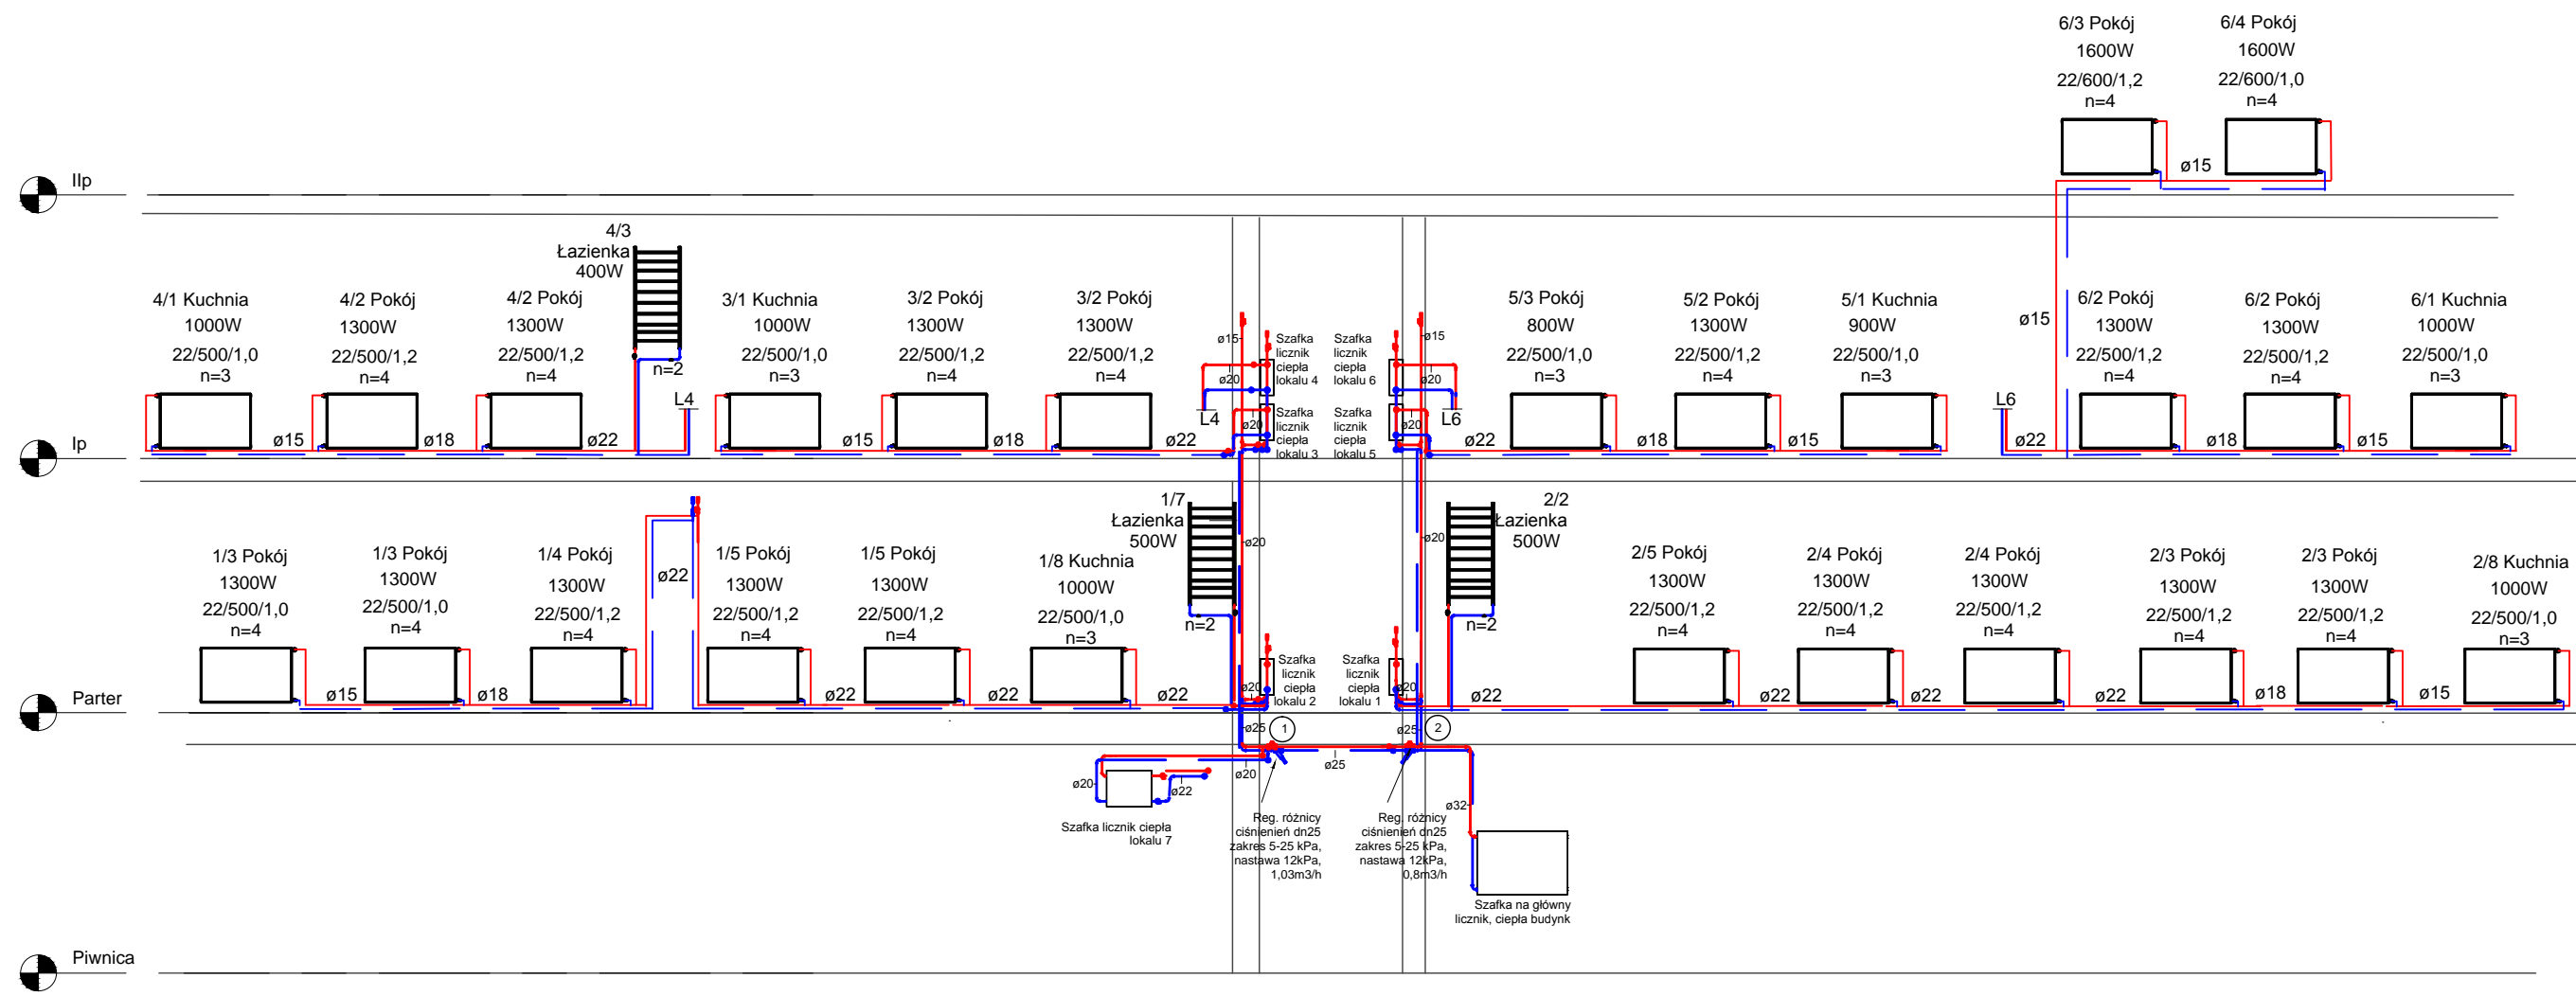

Zawory termostaticzne typ RA-N dn15  
Zawory powrotne RLV dn15

Rury prowadzone przez pom.: kl. schodowej i piwnic należy zaizolować termicznie

INWESTOR:	ZGM TBS Sp. z o.o. Szczecinek		
INWESTYCJA:	Instalacja ogrzewcza	BRANŻA SANITARNA	
ADRES:	Szczecinek ul. Winnicza 28	DATA 2016-03	
Projektant: T.Siebert M.Dymecki	Nazwa rysunku: Rozwinięcie instalacji ogrzewczej		