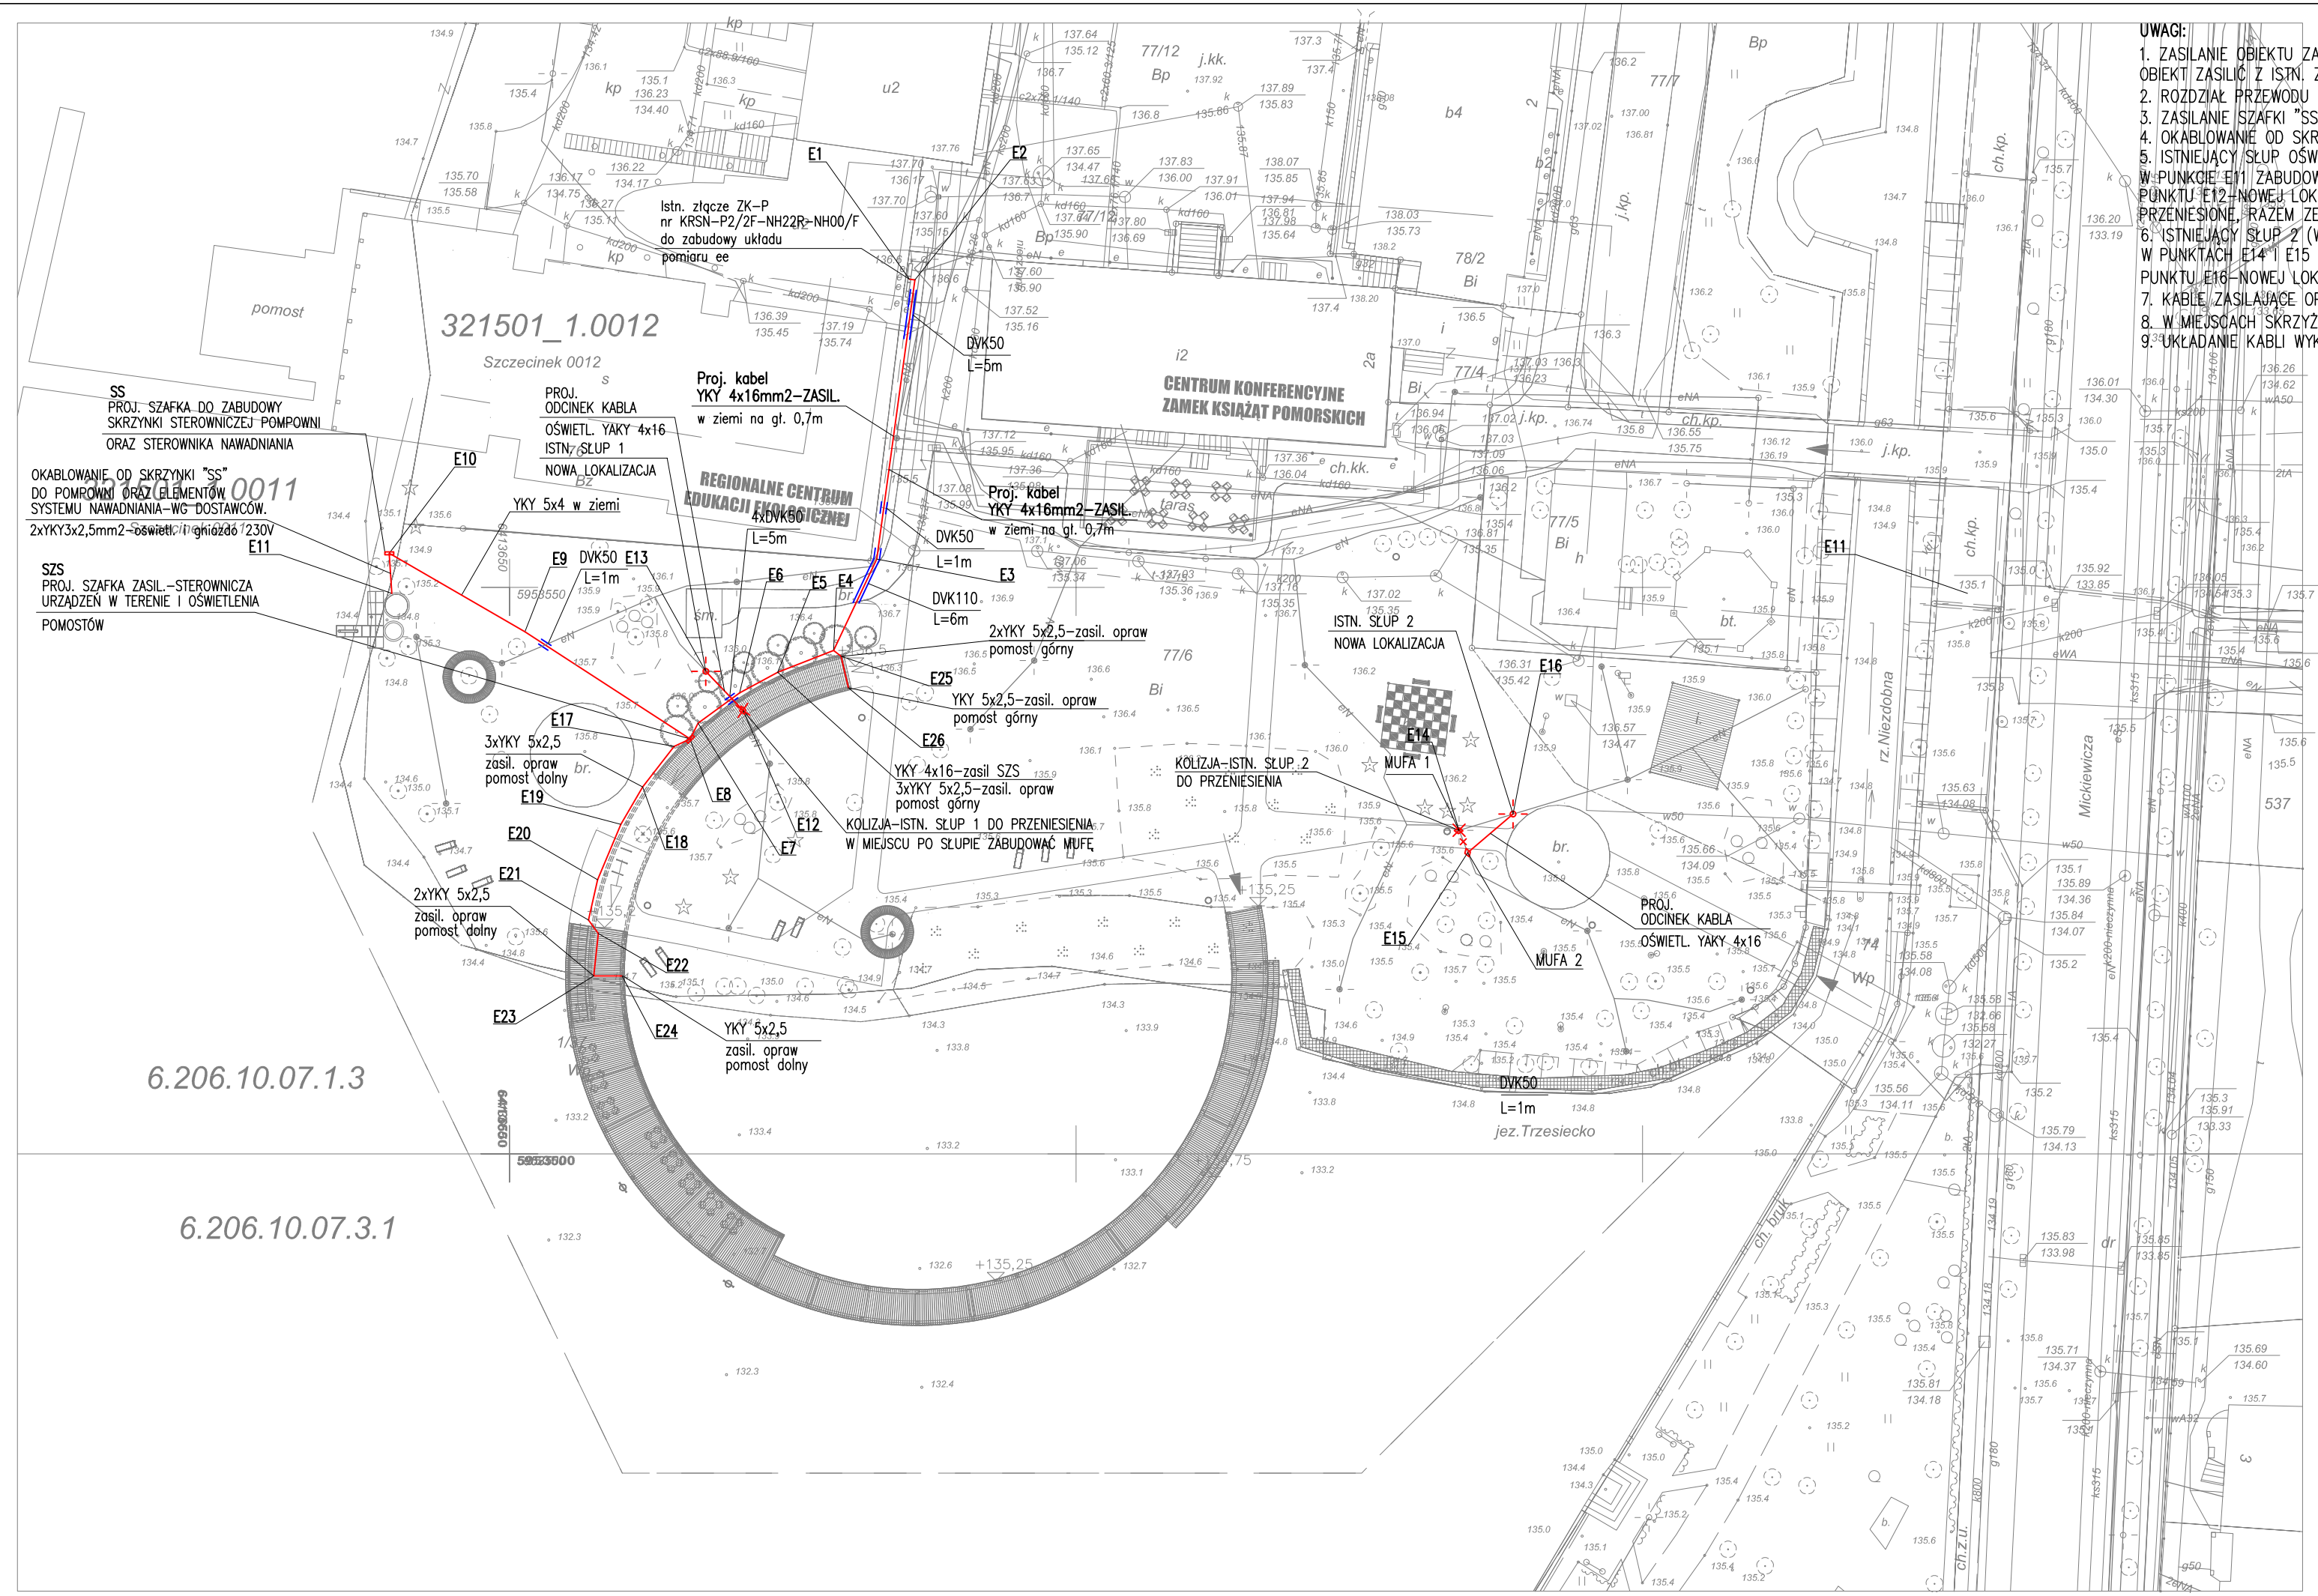

UWAGI:

1. ZASILANIE OBIEKTU ZAPROJEKTOWANO WG WTP-D /15/ 048726 z 06.11.2015 WYD. PRZEZ ENERGA OPERATOR Oddz.Koszalin.
OBIEKT ZASILIĆ Z ISTN. ZK-P Nr KRSN-P2/2F-NH22R-NH00/KABLEM YKY 4x16mm2 UKŁADANYM W ZIEMI NA GŁ. 0,7m.
2. ROZDZIAŁ PRZEWODU PEN NA N i PE-W SKRZYNCE SZS; PUNKT ROZDZIAŁU UZIEMIĆ. Ru≤10Ω.
3. ZASILANIE SZAFKI "SS" ZE SKRZYNKĄ STEROWNICZĄ POMPOWNI ORAZ STEROWNIKIEM NAWADNIANIA WYKONAĆ KABLEM YKY 5x4mm2.
4. OKABLOWANIE OD SKRZYNKI "SS" DO STUDNI ORAZ ELEMENTÓW UKŁADU NAWADNIANIA-WG DOSTAWCÓW.
5. ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY 1 (WSP. E11) NALEŻY PRZESUNĄĆ DO PUNKTU E12 RAZEM Z ZABUDOWANYMI NA NIM KAMERAMI.
W PUNKCIE E11 ZABUDOWAĆ MUFĘ KABLOWĄ TERMOKURCZLIWĄ I UŁOŻYĆ NOWY ODCINEK KABLA OŚWIETLENIOWEGO Z PUNKTU E11 DO PUNKTU E12-NOWEJ LOKALIZACJI SŁUPA. TYP KABLA USTALIĆ PO JEGO ODKOPANIU (YAKY 4x16).
PRZENIESIONE, RAZEM ZE SŁUPEM OŚWIETLENIOWYM, KAMERY OKABLOWAĆ ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.
6. ISTNIEJĄCY SŁUP 2 (WSP. E14) NALEŻY PRZENIEŚĆ DO PUNKTU-WSP. E16.
W PUNKTACH E14 I E15 ZABUDOWAĆ MUFY KABLOWE TERMOKURCZLIWE DLA POŁĄCZENIA KABLI OŚWIETLENIOWYCH Z PUNKTU E14 DO PUNKTU E16-NOWEJ LOKALIZACJI SŁUPA. TYP KABLA USTALIĆ PO JEGO ODKOPANIU. POMIĘDZY PUNKTAMI E15 I E16 UŁOŻYĆ NOWY ODCINEK KABLA.
7. KABLE ZASILAJĄCE OPRAWY NA POMOSTACH DOLNYM ORAZ GÓRNYM UKŁADAĆ POCZĄTKOWO W ZIEMI, A NASTĘPNIE W RURACH OCHRONNYCH POD POMOSTEM.
8. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJ. KABLI Z PROJEKTOWANĄ LUB ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ KABLE UKŁADAĆ W DVK.
9. UKŁADANIE KABLI WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-E-004 ZACHOWUJĄC OKREŚLONE NORMĄ ODLEGŁOŚCI.

PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ZENON MYC FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
78-425 BIAŁY BÓR ul. Akacjowa 23
tel./fax 094 3739763 kom. 504904548
NIP 767-000-33-01 REGON 330055801

Wykonano w ramach roboty: ID: 6640.1791.2015

zgłoszonej w PODGiK w: Szczecinku

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu :

1. Mapy zasadniczej w skali: 1: 500 nr sekcji:
6.206.10.07.1.3, 6.206.10.07.3.1

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obcążeń służebnościami gruntowymi o których mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263, 1572) - par. 80 pkt 6.

1. W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: BRAK
Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem:.....
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków
3. Wykazane na niniejszej mapie dane ewidencyjne spełniają wszystkie wymogi zawarte w rozp. Min. Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w obowiązujących standardach technicznych
4. Wykazane na niniejszej mapie dane ewidencyjne oznaczone w sposób ..... nie spełniają wszystkich wymagań zawartych w rozp. Min. Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w obowiązujących standardach technicznych

1. Nazwa pliku - 6640.1791.2015
2. Format pliku: DXF
3. Data : . . . . . .
4. Wielkość pliku : . . . . . .

Data opracowania mapy 17-10-2015

Wykonawca prac geodezyjnych:

Zenon Myc

Kierownik prac geodezyjnych:

Zenon Myc upr.: 21188

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE KABLI NA DZIAŁCE

KABEL ZASILAJĄCY SZAFKĘ SZS YKY 4x16mm2
E1 x= 5953577.19 y= 6413685.28
E2 x= 5953577.13 y= 6413685.77
E3 x= 5953552.49 y= 6413682.41
E4 x= 5953544.42 y= 6413678.61
E5 x= 5953542.50 y= 6413673.66
E6 x= 5953540.67 y= 6413670.30
E7 x= 5953538.02 y= 6413666.65
E8 x= 5953536.61 y= 6413665.95

ZASIL SZAFKI SS YKY 5x4
E8 x= 5953536.61 y= 6413665.95
E9 x= 5953546.07 y= 6413651.37
E10 x= 5953553.00 y= 6413639.39

KABLE OD SZAFKI SS DO STUDNI
E10 x= 5953553.00 y= 6413639.39
E11 x= 5953549.46 y= 6413639.61

KOLIZJA SŁUP 1
E12 x= 5953539.15 y= 6413670.60
E13 x= 5953542.58 y= 6413667.33

KOLIZJA SŁUP 2
E14 x= 5953526.56 y= 6413733.81
E15 x= 5953526.59 y= 6413734.57
E16 x= 5953529.99 y= 6413738.57

KABLE POMOST DOLNY 3xYKY 5x2,5
E8 x= 5953536.61 y= 6413665.95
E17 x= 5953535.95 y= 6413664.52
E18 x= 5953532.39 y= 6413661.76
E19 x= 5953529.08 y= 6413659.84
E20 x= 5953524.19 y= 6413657.77
E21 x= 5953520.64 y= 6413656.97
E22 x= 5953519.45 y= 6413657.84
E23 x= 5953515.70 y= 6413657.44

KABEL POMOST DOLNY YKY 5x2,5
E23 x= 5953515.70 y= 6413657.44
E24 x= 5953515.71 y= 6413659.94

KABLE POMOST GÓRNY 3xYKY 5x2,5
E8 x= 5953536.61 y= 6413665.95
E7 x= 5953538.02 y= 6413666.65
E6 x= 5953540.67 y= 6413670.30
E5 x= 5953542.50 y= 6413673.66
E4 x= 5953544.42 y= 6413678.61
E25 x= 5953543.84 y= 6413679.64

KABEL POMOST GÓRNY YKY 5x2,5
E25 x= 5953543.84 y= 6413679.64
E26 x= 5953541.14 y= 6413679.92

OZNACZENIA:

KABLE 0,4kV

RURY OCHRONNE DVK

Projektował:	mgr inż. Nina Lipińska upr.105/Sz/88	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Mielczarek upr. ZAP/0146/POOE/07	
Projekt:	BUDOWA POMOSTU STAŁEGO Z PRZYCZÓŁKAMI ORAZ ROZBIÓRKA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO Z PRZEBUDOWĄ PRZYCZÓŁKA WRAZ Z WYKONANIEM URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH	Data: 01.2016
Adres:	Szczecinek, ul. Mickiewicza, dz. nr 1/37 obręb 0011 oraz 77/6 i 79/3 obręb 0012, gmina Szczecinek	Skala: 1:500
PROJEKT:	PROJEKT ZEWN. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH	
Nazwa rysunku:	TRASY KABLI W TERENIE	Nr Rys. E1