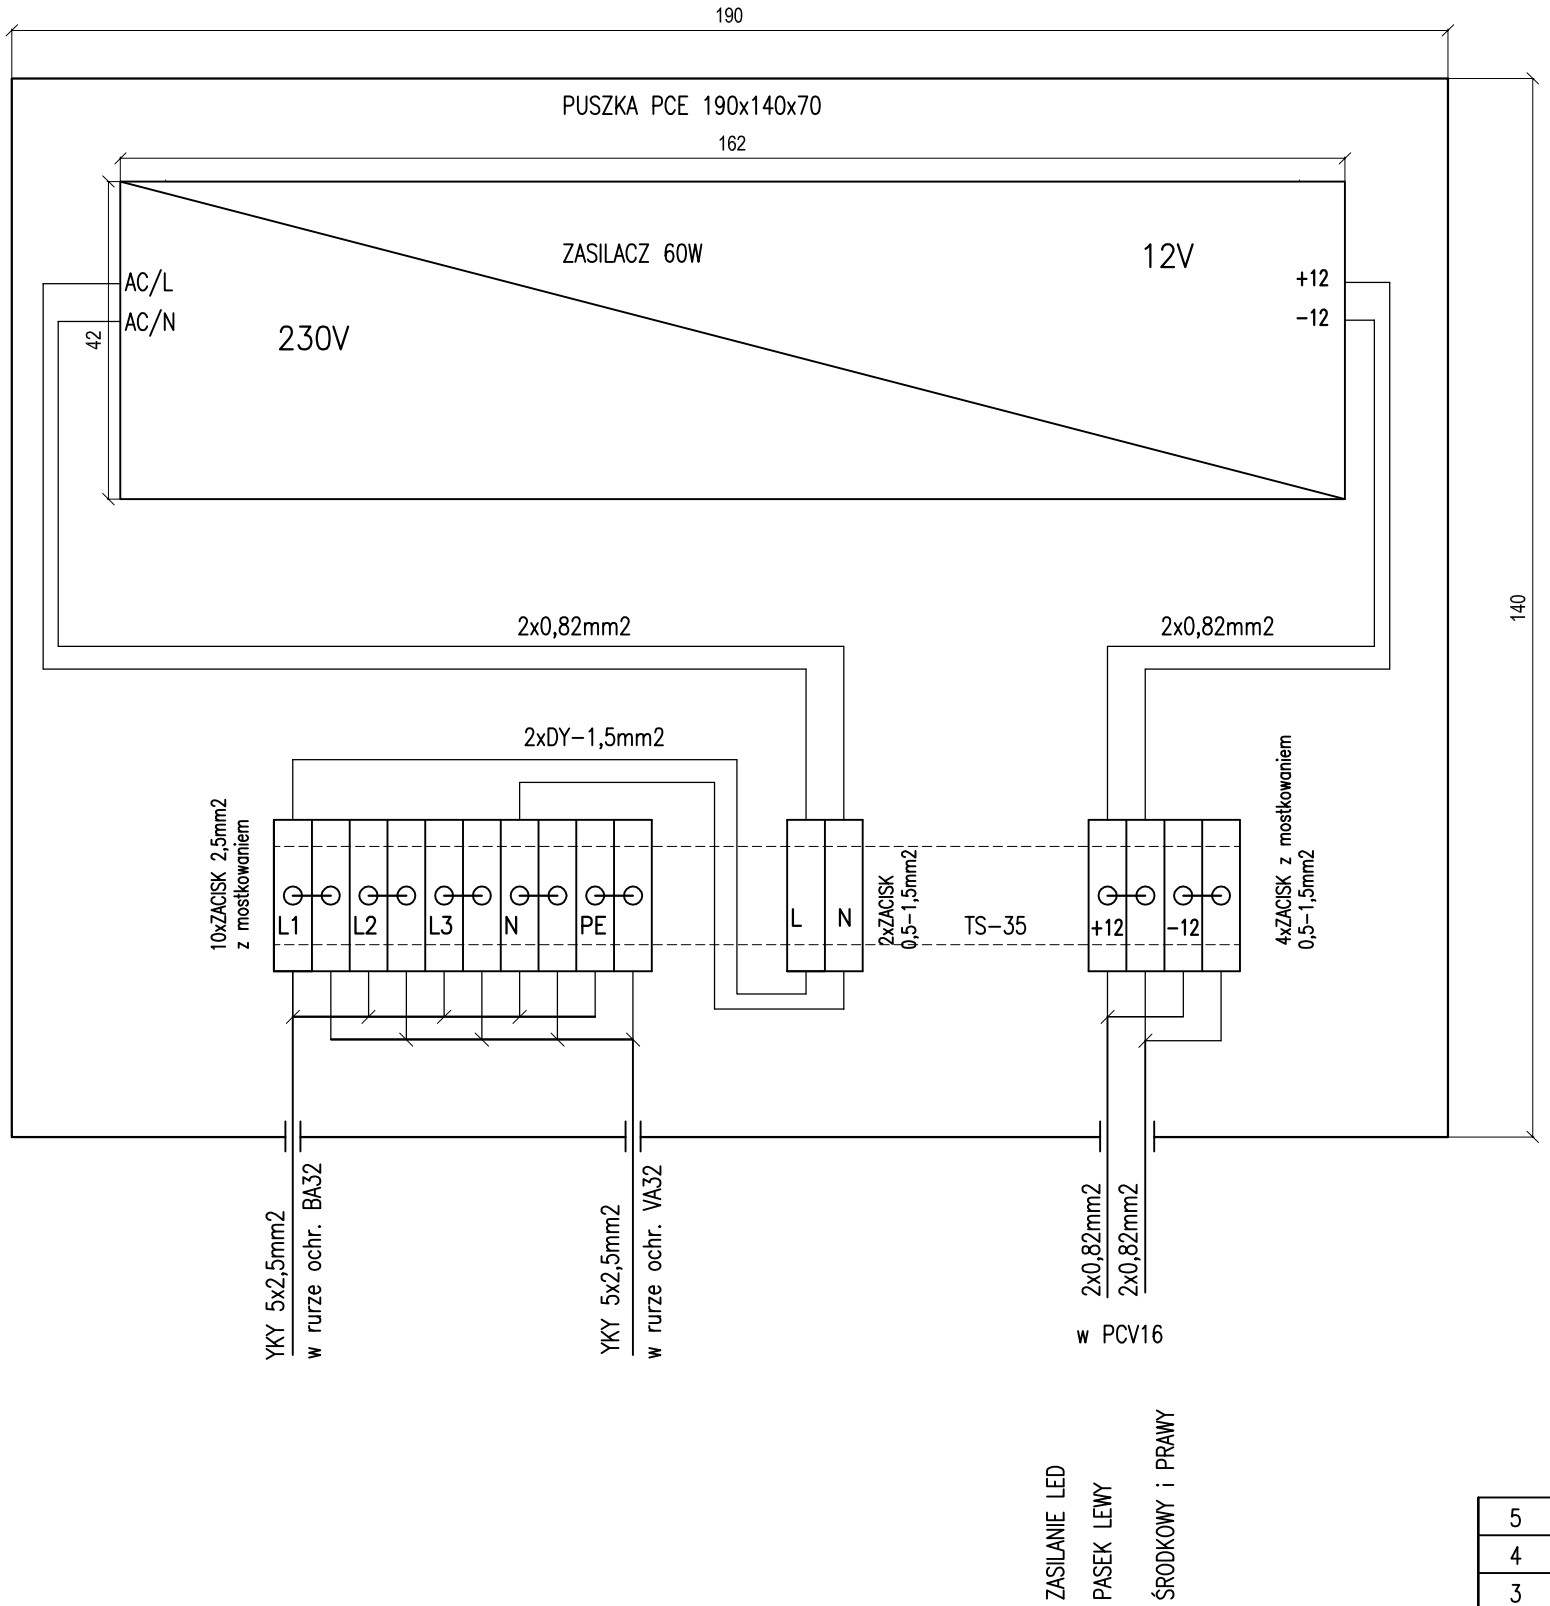

WYKONAĆ 49 KPL.

UWAGI:

1. PUSZKI Z TWORZYWA IP65 DO ZABUDOWY ZASILACZY 60W I ROZPROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH.
2. PUSZKI ZABUDOWAĆ POD POMOSTEM, W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RYS E12 I E13.
3. WEJŚCIE I WYJŚCIE KABLA–DOLNE.
4. ZACISKI MONTAŻOWE (ZŁĄCZKI WAGO)–JAK NA RYSUNKU. ZŁĄCZKI ZABUDOWAĆ NA SZYNIE T–35.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	ILOŚĆ
5	PRZEWÓD MONTAŻOWY	DY 1,5mm2	0,5m/puszkę
4	ZACISKI WAGO	0,5–1,5mm2 z możliwością mostkowania	6szt./puszkę
3	ZACISKI WAGO	2,5mm2, z możliwością mostkowania	10szt./puszkę
2	SZYNA T–35	szyna T–35, L=150mm	1szt./puszkę
1	PUSZKA INST. DŁAWIKI MEMBR.	IP65 190x140x70mm, kolor szary NK 009.A	48 KPL.

Projektował:	mgr inż. Nina Lipińska upr.105/Sz/88	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Mielczarek upr. ZAP/0146/POOE/07	
Projekt:	BUDOWA POMOSTU STAŁEGO Z PRZYCZÓŁKAMI ORAZ ROZBIÓRKA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO Z PRZEBUDOWĄ PRZYCZÓŁKA WRAZ Z WYKONANIEM URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH	Data: 01.2016
Adres:	Szczecinek, ul. Mickiewicza, dz. nr 1/37 obręb 0011 oraz 77/6 i 79/3 obręb 0012, gmina Szczecinek	Skala: 1:10
PROJEKT:	PROJEKT ZEWN. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH	
Nazwa rysunku:	PUSZKA Z ZASILACZEM 60W–SCHEMAT MONTAŻOWY	Nr Rys. E10