


Schemat montażu drutu odgromowego na kotwach

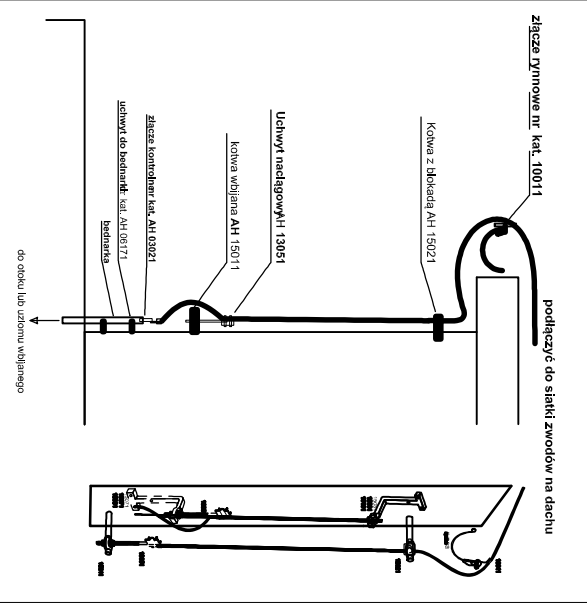

●	igłota kominowa H=2m nr. kat. 27311, lub analogiczna
—	zwód poziomy FeZn sr.8mm układany na uchwytach plastikowych nr. kat. 12140 lub analogicznych
●	złącze krzyżowe nr. kat. 01031 lub analogiczne
ZK	złącze kontrolne nr. kat. 03051 lub analogiczne
●	uchwyt wbitny nr. kat. 14021 lub analogiczny
—	bednorca 30x4mm

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa			
nr archiwalny 2016/01			
temat: Projekt wielobranżowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Piłska 30 w Szczecinku.			
adres: ul. Piłska 30, 78-40 Szczecinek			
rysunek: RZUT DACHU- INSTALACJA ODGROMOWA		POM/0002/PWOE/05	
projektant: mgr inż. Tomasz Pysko		POM/0213/POOE/09	
sprawdzający: mgr inż. Łukasz Marczuk		skala 1:100	
01.2017 r.		branża: elektryczna	
E8			