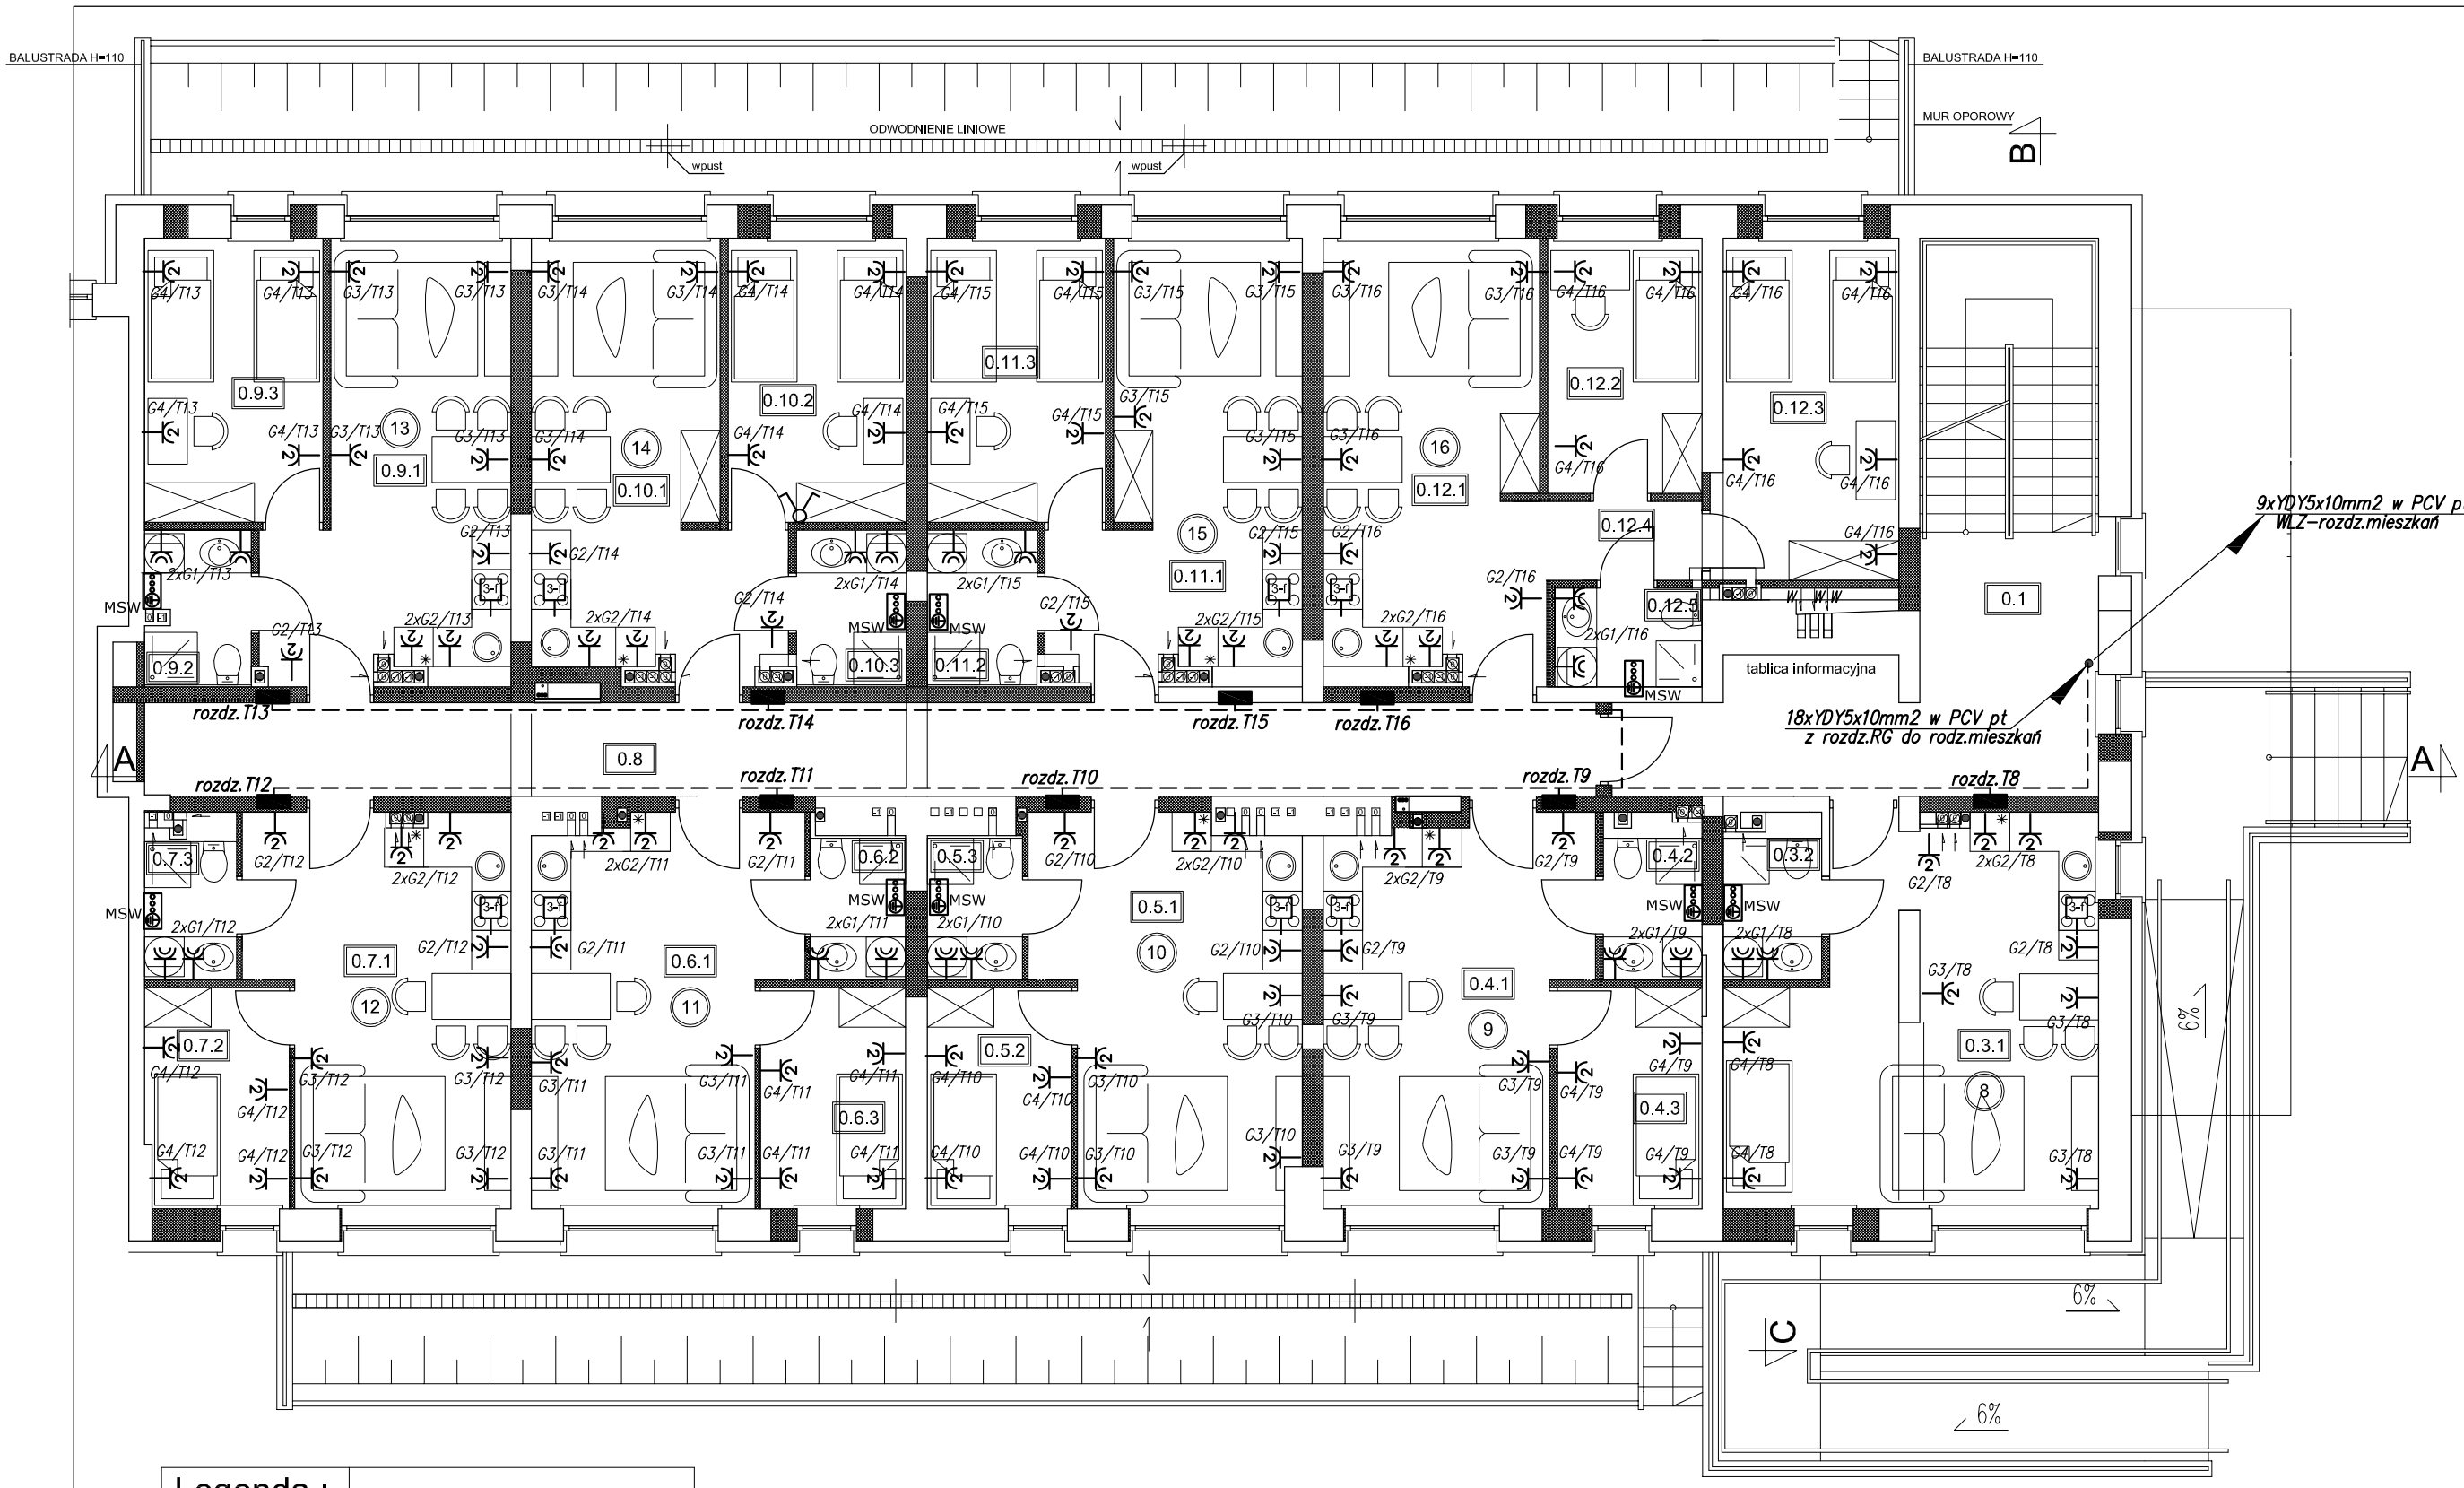

Legenda :	
	Wyburzenia
	Zamurowania
	Odwodnienie liniowe
	Drzwi wewnętrzne/zewnętrzne
nr. szerokość wysokość wys. parapetu	Oznaczenie okna

GSW Główna szyna połączeń wyrównawczych

MSW Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych

Legenda	
symbol	nazwa
	Rozdzielnica elektryczna
	Gniazdo hermetyczne, 2P+N,16A,230V,IP44
	Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2, 2X2P+N, 16A,230V,IP20
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
3-f	Punkt doprowadzenia zasilania 400V (puszka pt.+pierścień odgał.)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

OZN.	FUNKCJA	POW. [m²]
Części wspólne		
0.1	klatka schodowa	16.32
0.2	komunikacja	15.34
0.8	komunikacja	31.29
Razem części wspólne		62.950 0
Mieszkanie 8		
0.3.1	pokój dzienny	29.27
0.3.1	łazienka	3.68
Razem mieszkanie 8		32.950 0
Mieszkanie 9		
0.4.1	pokój dzienny	21.87
0.4.2	łazienka	3.75
0.4.3	sypialnia	7.39
Razem mieszkanie 9		33.010 0
Mieszkanie 10		
0.5.1	pokój dzienny	21.86
0.5.2	sypialnia	7.39
0.5.3	łazienka	3.11
Razem mieszkanie 10		32.360 0
Mieszkanie 11		
0.6.1	pokój dzienny	21.94
0.6.2	łazienka	3.11
0.6.3	sypialnia	7.42
Razem mieszkanie 11		32.470 0
Mieszkanie 12		
0.7.1	pokój dzienny	21.72
0.7.2	sypialnia	7.39
0.7.3	łazienka	3.37
Razem mieszkanie 12		32.480 0
Mieszkanie 13		
0.9.1	pokój dzienny	20.92
0.9.2	łazienka	3.85
0.9.3	sypialnia	11.70
Razem mieszkanie 13		36.470 0
Mieszkanie 14		
0.10.1	pokój dzienny	21.09
0.10.2	sypialnia	11.70
0.10.3	łazienka	3.97
Razem mieszkanie 14		36.760 0
Mieszkanie 15		
0.11.1	pokój dzienny	21.49
0.11.2	łazienka	3.97
0.11.3	sypialnia	11.70
Razem mieszkanie 15		37.160 0
Mieszkanie 16		
0.12.1	pokój dzienny	22.05
0.12.2	sypialnia	9.11
0.12.3	sypialnia	13.88
0.12.3	korytarz	2.96
0.12.3	łazienka	3.52
Razem mieszkanie 16		51.520 0
Razem mieszkania		325.18 00
RAZEM		388.13 00

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

nr archiwalny 2016/01

temat: Projekt wielobranżowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.

adres: ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek

rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJE GNIAZD

projektant:	mgr inż. Tomasz Pyskło	POM/0002/PWOE/05	
sprawdzajacy:	mgr inż. Łukasz Marczuk	POM/0213/POOE/09	
01.2017 r.	branża: elektryczna	skala 1:100	E6