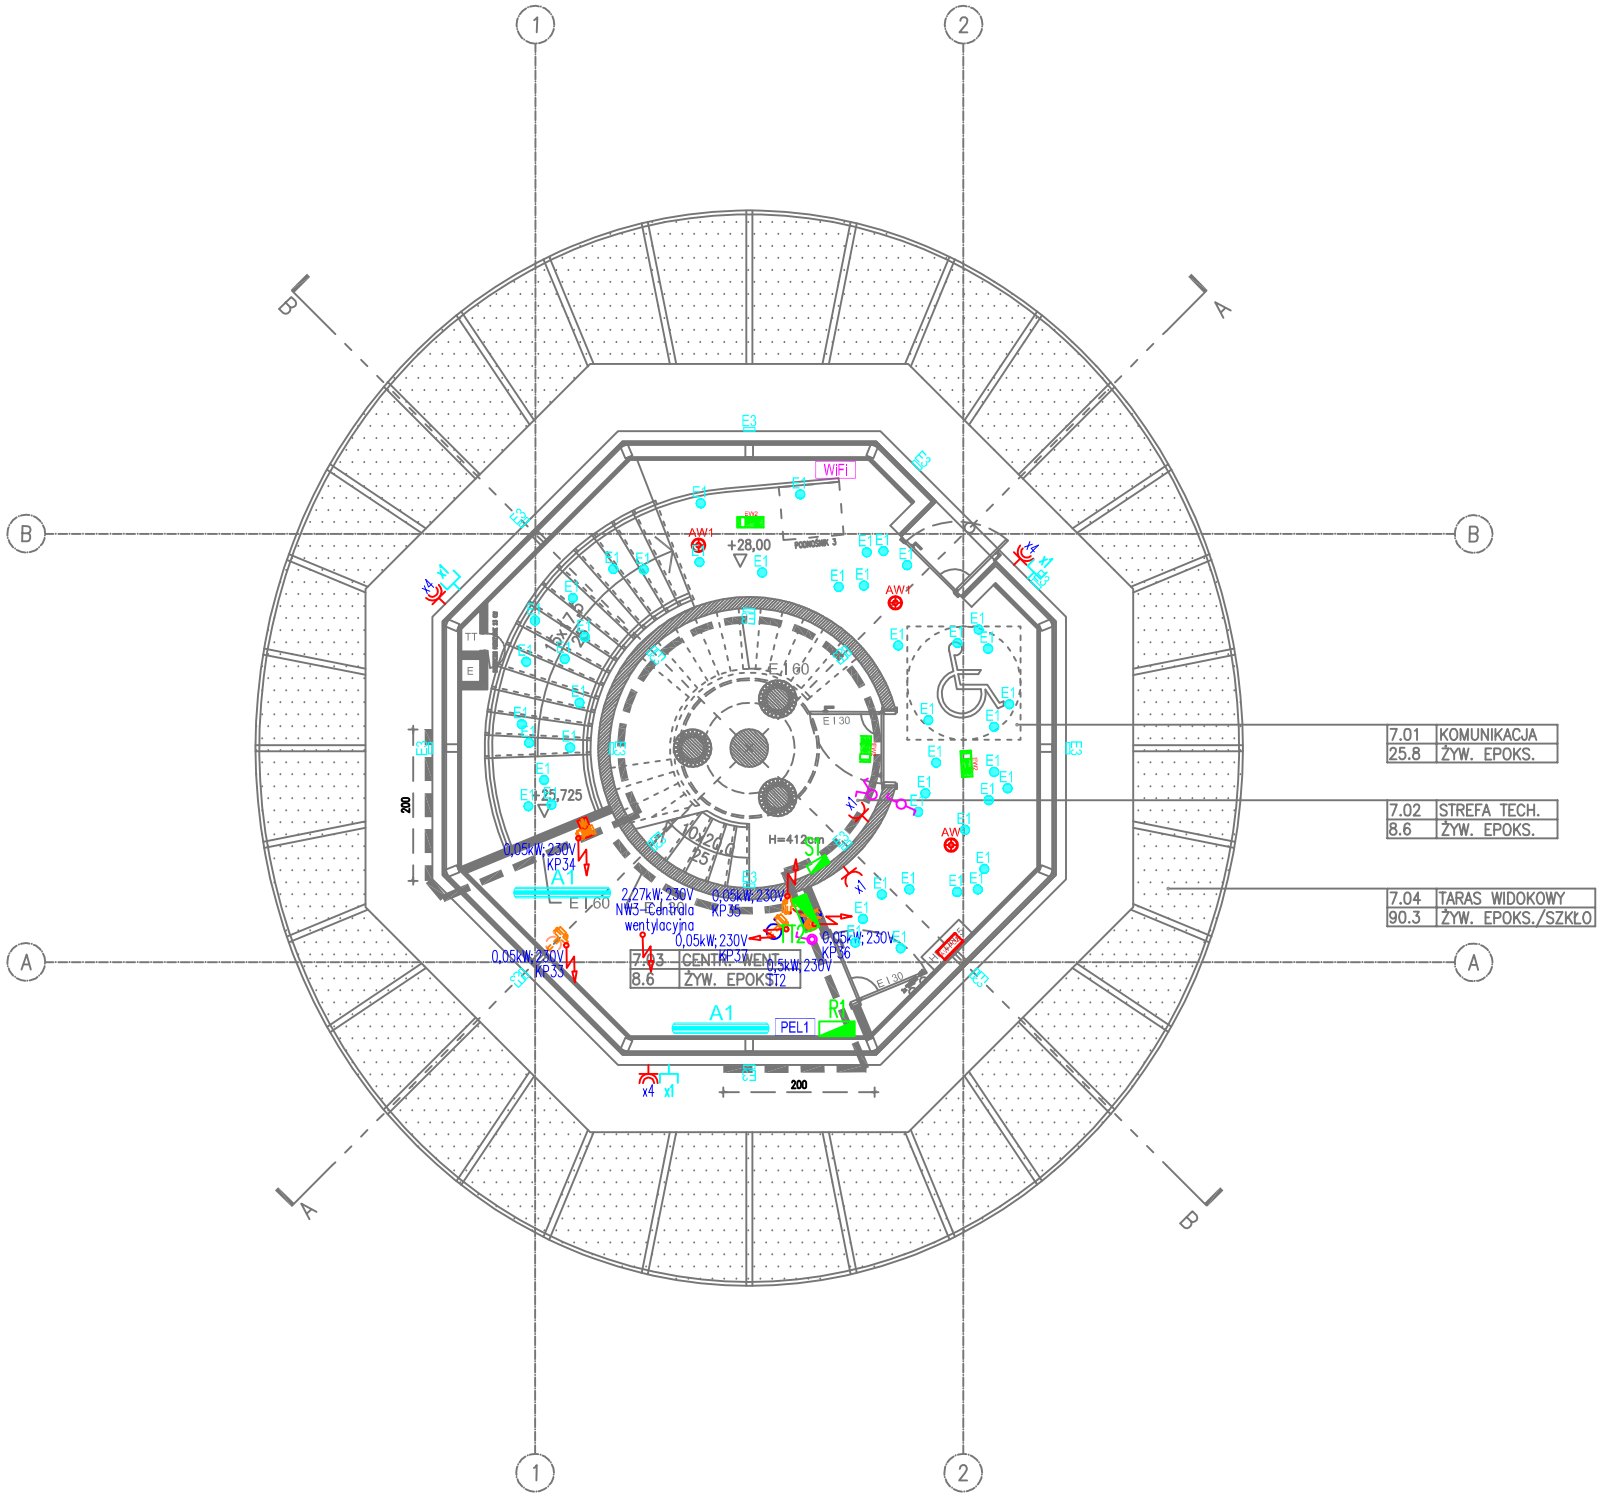

OZNACZENIA:

- przycisk oświetleniowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik schodowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 2–biegunowy 10A, IP20
- łącznik krzyżowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP44
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 2–biegunowy 10A, IP20
- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
- wypust 230V, 1–fazowy, z zapasem kabla
- wypust 400V, 3–fazowy, z zapasem kabla
- AW1 – oprawa awaryjna itech 3w opt. otwarta nastropowa
- AW2 – oprawa awaryjna itech 3w opt. otwarta podtynkowa
- oprawa ewakuacyjna naścienna ontec s m1 1w 3h z piktogramem "wyjście ewakuacyjne"
- oprawa ewakuacyjna naścienna ontec s m1 1w 3h z piktogramem kierunkowym
- oprawa ewakuacyjna nasufitowa ontec s m1 1w 3h z piktogramem kierunkowym
- oprawa ewakuacyjna naścienna ontec s m2 2w 3h cold
- oprawa awaryjna naścienna ontec s w1 led 5w 1h nm ip65 /ośw. 5lx nad hydrantem p–poż/
- E1 – oprawa nastropowa LED 120 2W
- E1A – oprawa podtynkowa (do sufitu z gk) LED 120 2W
- E2 – oprawa nastropowa LED 195 25W
- E2A – oprawa podtynkowa (do sufitu z gk) LED 195 25W
- A1 – oprawa zwieszana 1x36W IP66
- E3 – oprawa światło czerwone LED
- E4 – oprawa LED 15W ścienna
- PWP – przycisk sterujący wyłącznikiem głównym prądu
- tablica elektryczna
- połączenie wyrównawcze wypust DY4mm2
- GSU – główna szyna wyrównawcza GSU
- A – puszka podłogowa floorbox M8 wyposażenie: gniazda 2x230V+2xDATA230V+2xRJ45
- PEL – zestaw gniazd 2x230V+2xDATA230V+2xRJ45
- PEL1 – zestaw gniazd 1x230V+2xRJ45
- WiFi – zestaw gniazd 1xDATA230V+1xRJ45 (h=2,3m)
- E5 – oprawa nastropowa LED 195 25W
- oświetlenie paski LED

S1 – skrzynka sterownicza załączająca światło czerwone, a wyłączająca światło białe. Dotyczy to oświetlenia zewnętrznego przy wieży jak ciągi komunikacyjne oraz na poziomie pomostu +7wieży aby w czasie obserwacji zanieczyszczać nieba.

Nazwa i adres:
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W BYŁEJ WIEZY CIŚNIEŃ
ul. Wodociagowa,78-400 Szczecinek
nr ew.:94/1, 94/2, 95/4, 96/1, 112/2, 112/3, 114/1 (w obszarze użytkowanym przez Inwestora), 118, 397/1, 397/2, 1008.
jedn. ew. 321501_1, obręb Szczecinek 0013, gmina Miasto Szczecinek

Inwestor:
Miasto Szczecinek
pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

Faza opracowania:
Projekt Budowlany

Nazwa projektu:
Wykonanie ośrodka popularyzującego naukę, polegającego na rozbudowie, nadbudowie z przebudową istniejącej byłej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz budową zjazdu z drogi gminnej, przy ul. Wodociągowej w Szczecinku.

Projektant:
Lider konsorcjum:
STUDIUM Sp. z o.o. sp.k.
ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
Partner konsorcjum:
STUDIUM Sp. z o.o.
ul.Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa
tel. 22 658 07 07 studium@studium.waw.pl
studium.waw.pl

Branża:
ELEKTRYKA

Skala:
1:100

Data:
15.03.2017

Tytuł rysunku:
Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych RZUT KONDYGNACJI +7

Nr rysunku:
E09

Projektant:
inż. Krzysztof Rychlik
upr. bud. nr St-120/77

Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. Adam Pieścik
upr. bud. nr Wa-656/93

Numer strony: