L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1	WEJŚCIE PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU - KRÓCIEC DN80ŻEL	1
2	Zasuwa kołnierzowa (typ krotki) DN80 żeliwna PN16	2
3	filtr siatkowy kołnierzowy DN80 żeliwny min.GGG50 PN16	1
4	Redukcja kołnierzowa z żeliwna sferoidalnego GGG40 PN16 DN80/DN40	2
5	Łącznik kompensacyjny rozsuwny dwukołnierzowy dn40 PN16 L=100mm	1
6	wodomierz (dostawa MWiK) dn40 Q3=25m3/h Q1=0,25m3/h	1
7	klapa zwrotna międzykołnierzowa DN40	1
8	zawór antyskazeniowy DN80 klasy EA	1
9	instalacja wewn. (do zaworu pierwszeństwa z rur stalowych ocynk.) dn80	1

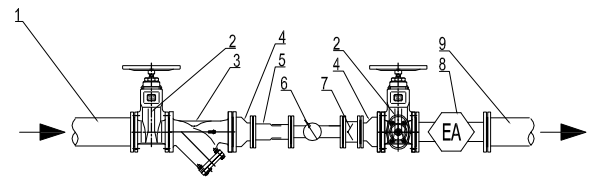

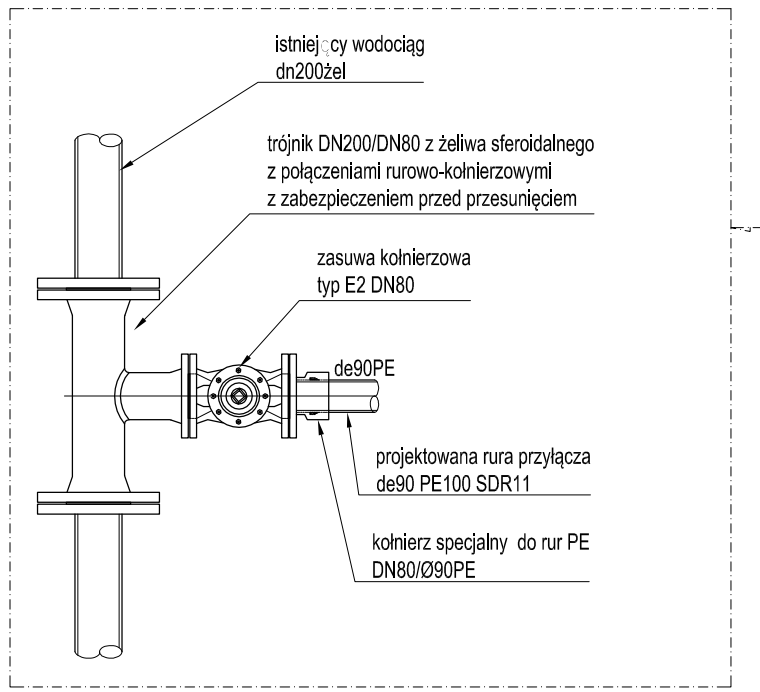



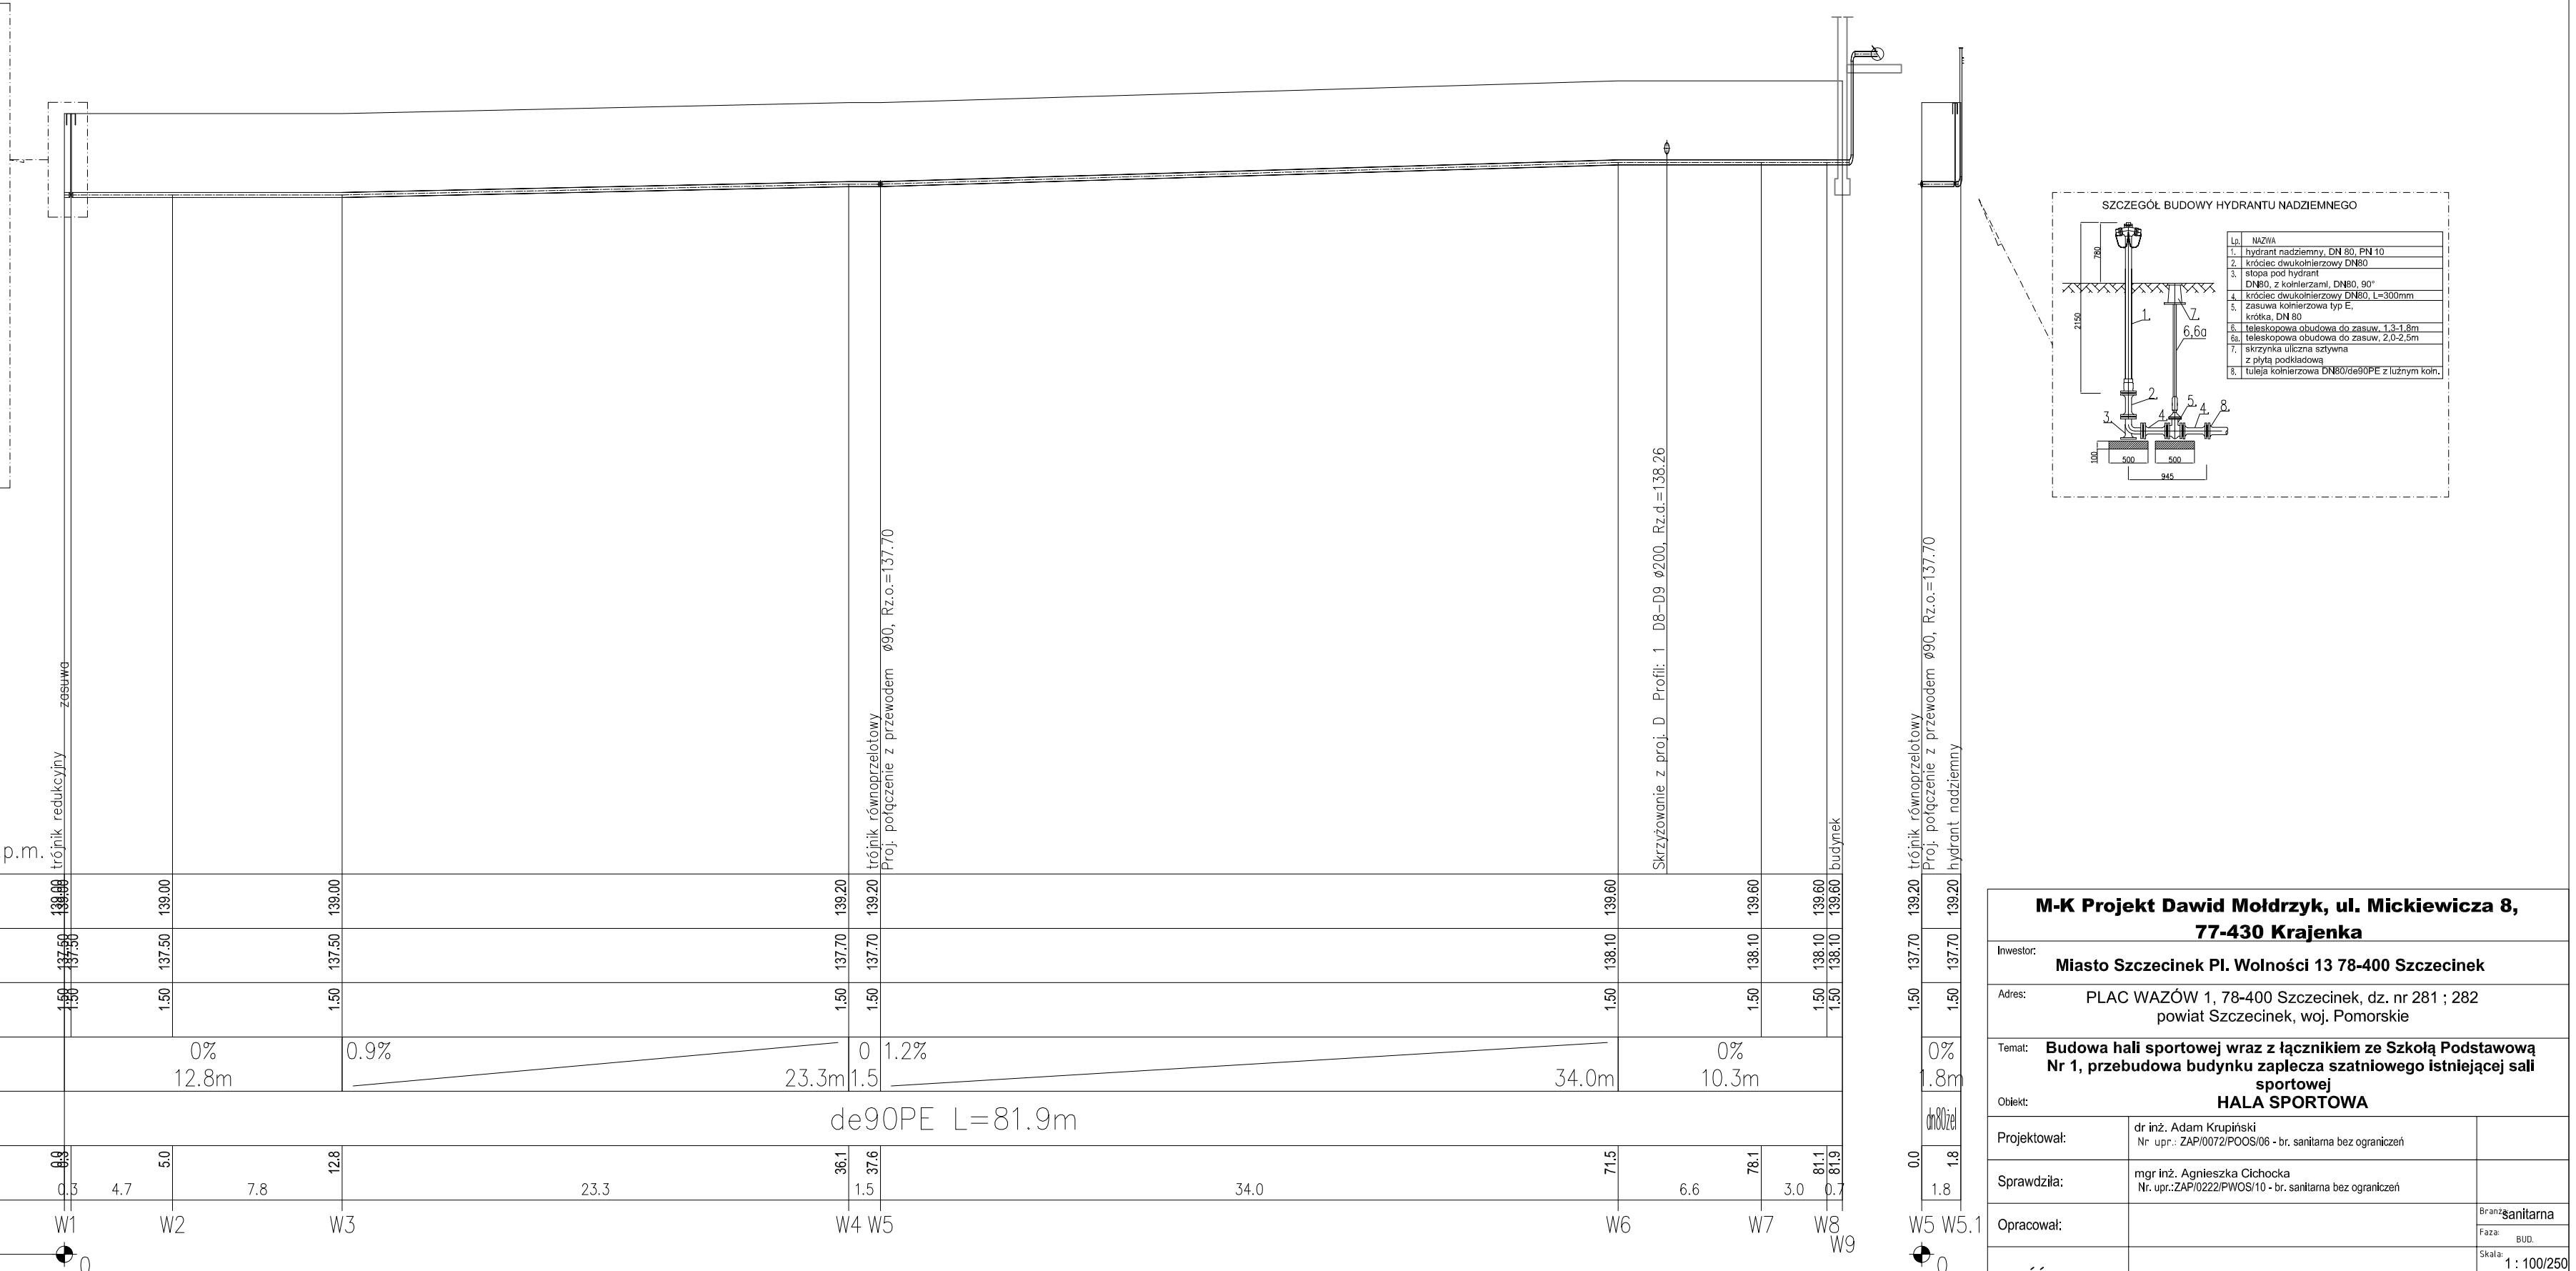

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: **Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek**

Adres: PLAC WAZÓW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282
powiat Szczecinek, woj. Pomorskie

Temat: **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejącej sali sportowej**

Obiekt: **HALA SPORTOWA**

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr upr.: ZAP/0072/POOS/06 - br. sanitarna bez ograniczeń	
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr. upr.:ZAP/0222/PWOS/10 - br. sanitarna bez ograniczeń	
Opracował:		Branża: sanitarna Faza: BUD.
TREŚĆ RYSUNKU	**PROFIL WODOCIĄGU**	Skala: 1 : 100/250 Data: 08.2018 Nr rys. S3 / Str.