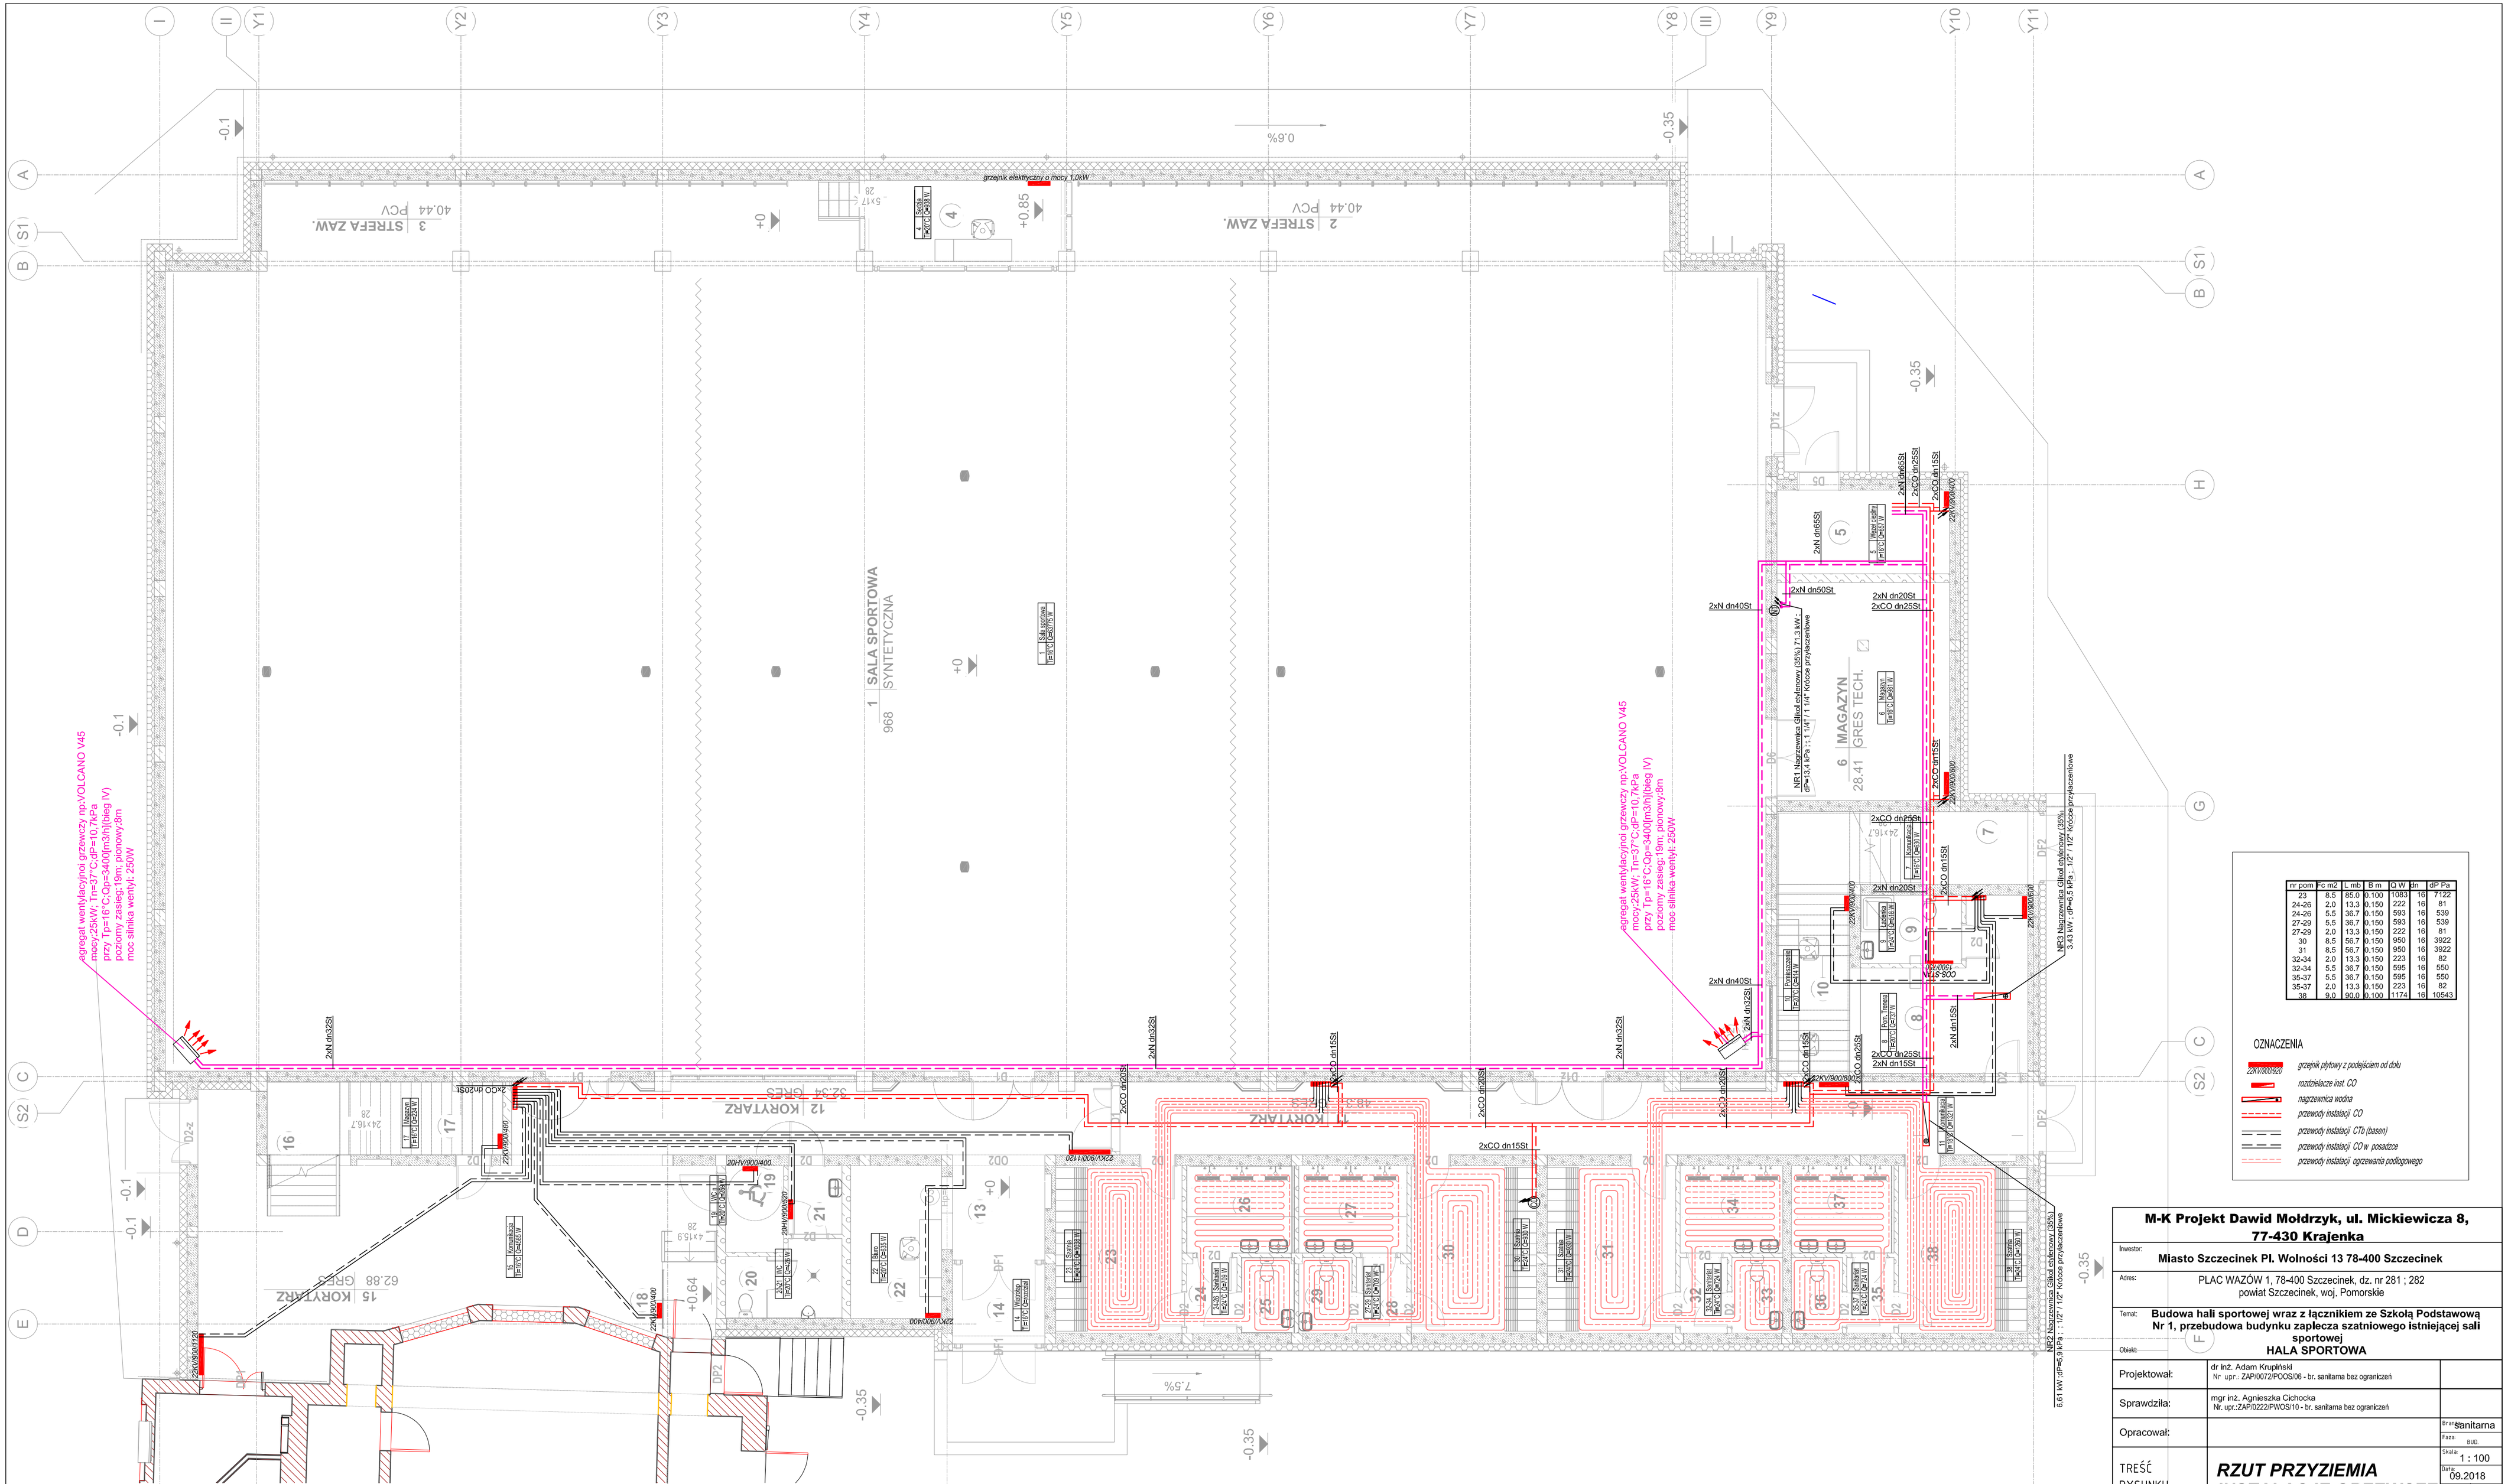

nr pom	Fc m2	L mb	B m	Q W	tn	dP Pa
23	8.5	85.0	0.100	1083	16	7122
24-26	2.0	13.3	0.150	222	16	81
24-26	5.5	36.7	0.150	593	16	539
27-29	5.5	36.7	0.150	593	16	539
27-29	2.0	13.3	0.150	222	16	81
30	8.5	56.7	0.150	950	16	3922
31	8.5	56.7	0.150	950	16	3922
32-34	2.0	13.3	0.150	223	16	82
32-34	5.5	36.7	0.150	595	16	550
35-37	5.5	36.7	0.150	595	16	550
35-37	2.0	13.3	0.150	223	16	82
38	9.0	90.0	0.100	1174	16	10543

OZNACZENIA

- grzejnik płytowy z podejściem od dołu
- rozdzielacze inst. CO
- nagrzewnica wodna
- przewody instalacji CO
- przewody instalacji CTo (basen)
- przewody instalacji CO w posadzce
- przewody instalacji ogrzewania podłogowego

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: **Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek**

Adres: PLAC WAZÓW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282
powiat Szczecinek, woj. Pomorskie

Temat: **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejącej sali sportowej**

Obiekt: **HALA SPORTOWA**

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr. upr.: ZAP/0072/POOS/06 - br, sanitarna bez ograniczeń	
Sprawdziła:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr. upr.:ZAP/0222/PWOS/10 - br, sanitarna bez ograniczeń	
Opracował:		Branża: sanitarna
		Faza: BUD.
TREŚĆ RYSUNKU	**RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE GRZEWCZE**	Skala: 1 : 100
		Data: 09.2018
		Nr arch. S3 / Str.