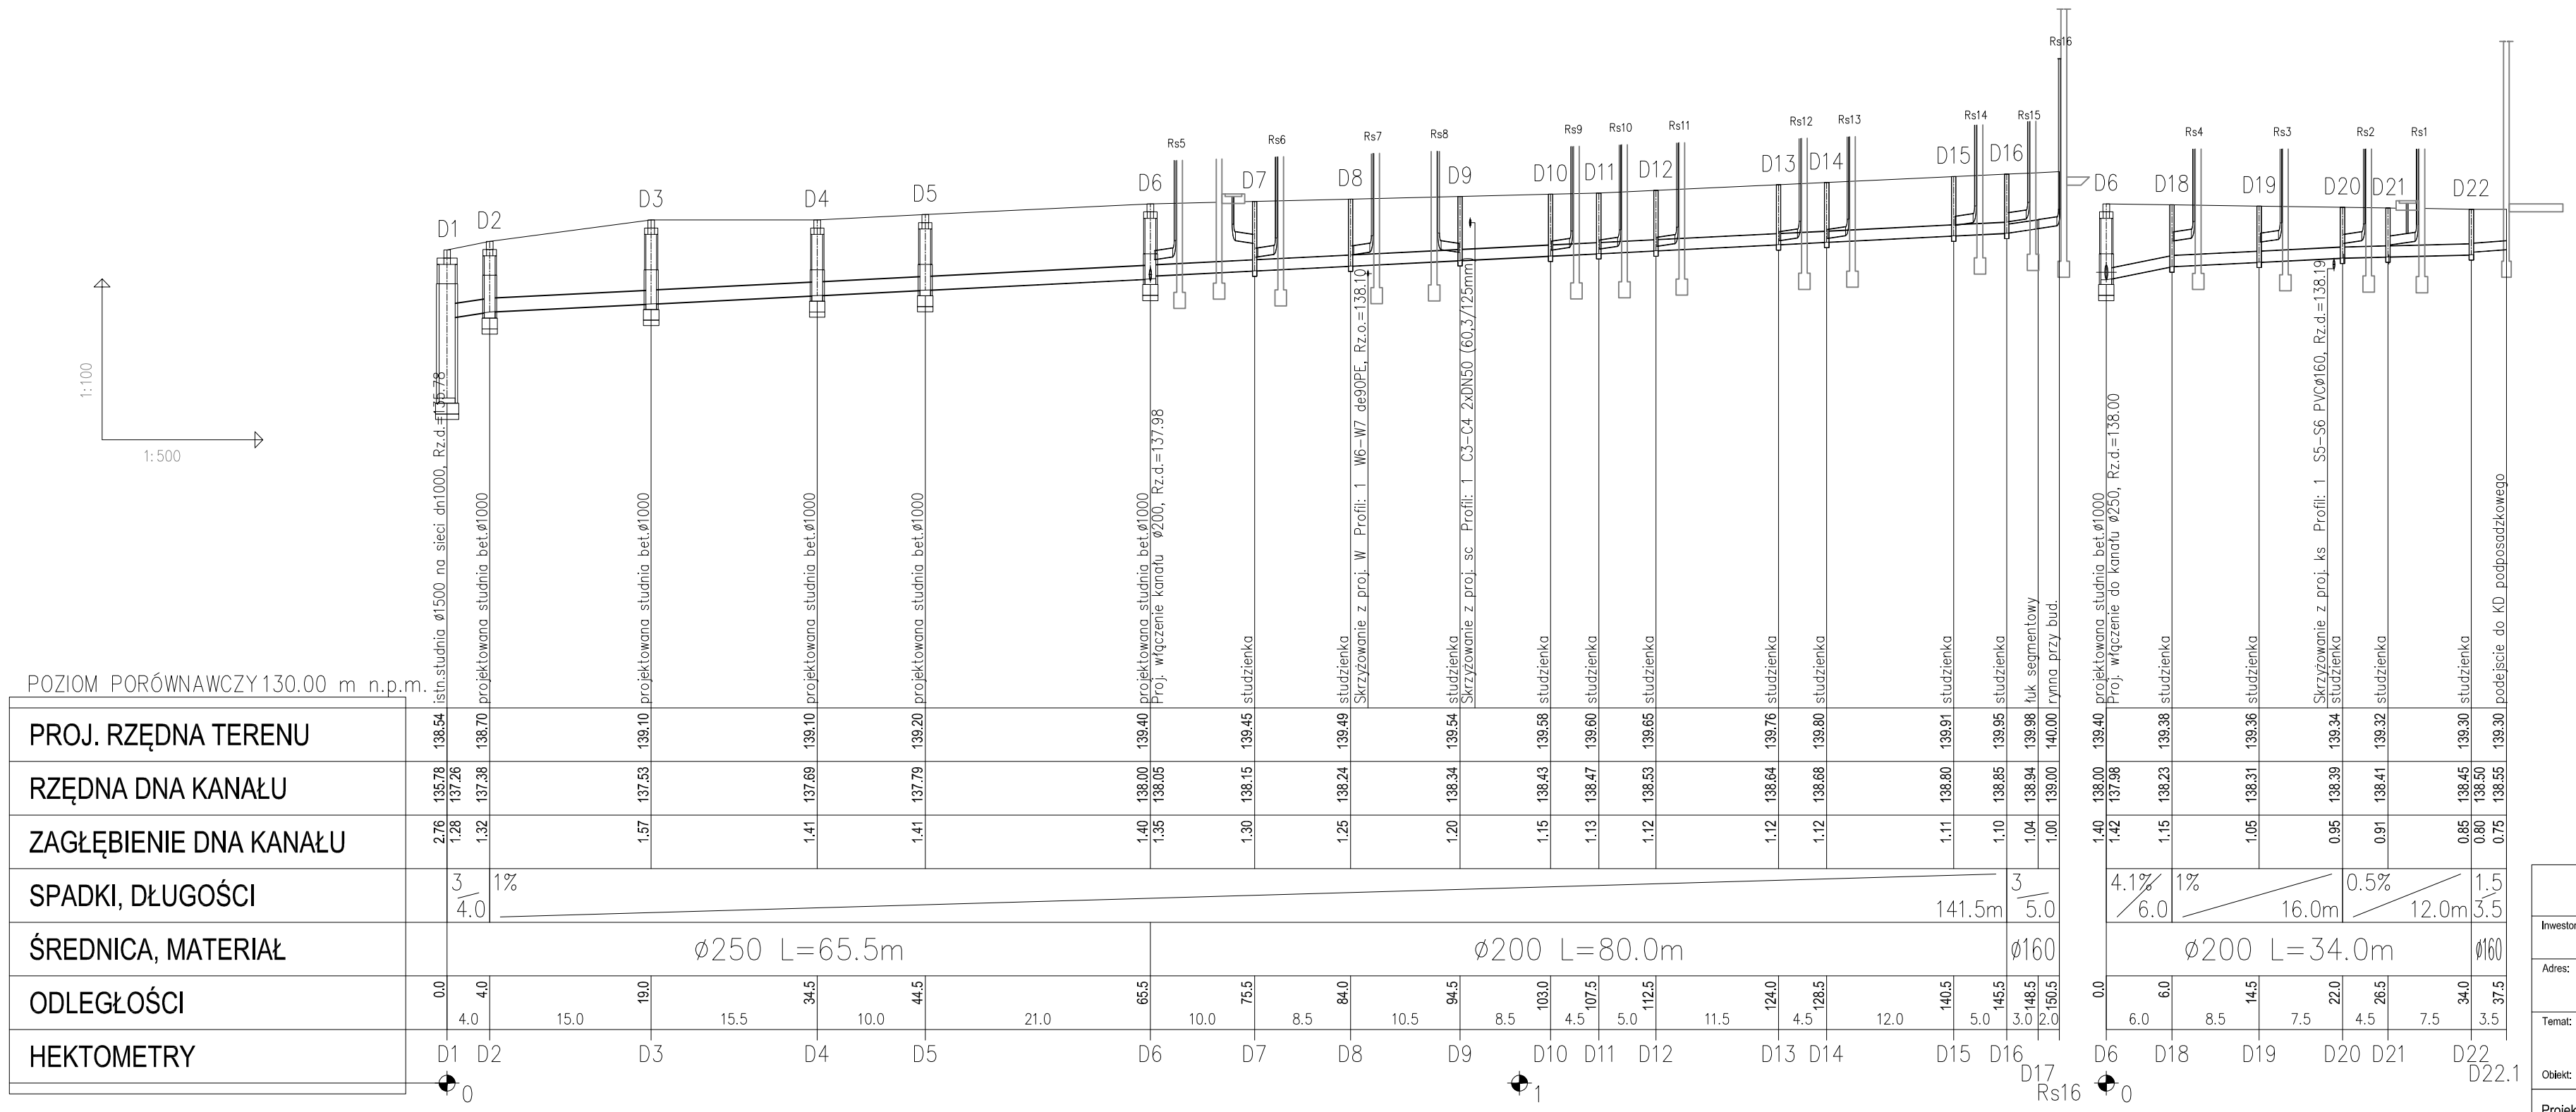
1:100
1:500
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D6 D18 D19 D20 D21 D22
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs10 Rs11 Rs12 Rs13 Rs14 Rs15 Rs16
istn.studnia ø1500 na sieci dn1000, Rz.d.=136.78
projektowana studnia bet.ø1000
projektowana studnia bet.ø1000
projektowana studnia bet.ø1000
projektowana studnia bet.ø1000
projektowana studnia bet.ø1000
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=137.98
studzienka
studzienka
Skrzyżowanie z proj. W Profil: 1 W6-W7 dø90PE, Rz.o.=138.10
studzienka
studzienka
Skrzyżowanie z proj. sc Profil: 1 C3-C4 2xØN50 (60,3/125mm)
studzienka
studzienka
studzienka
studzienka
studzienka
studzienka
tuk segmentowy
rynna przy bud.
projektowana studnia bet.ø1000
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=138.00
studzienka
studzienka
Skrzyżowanie z proj. ks Profil: 1 S5-S6 PVCø160, Rz.d.=138.19
studzienka
studzienka
studzienka
podejście do KD podposadzkowego
POZIOM PORÓWNAWCZY 130.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
3/4.0
1%
141.5m
3/5.0
4.1%/6.0
1%
16.0m
0.5%/12.0m
1.5/3.5
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ø250 L=65.5m
ø200 L=80.0m
ø160
ø200 L=34.0m
ø160
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
0
1
Rs16
0

| | | |