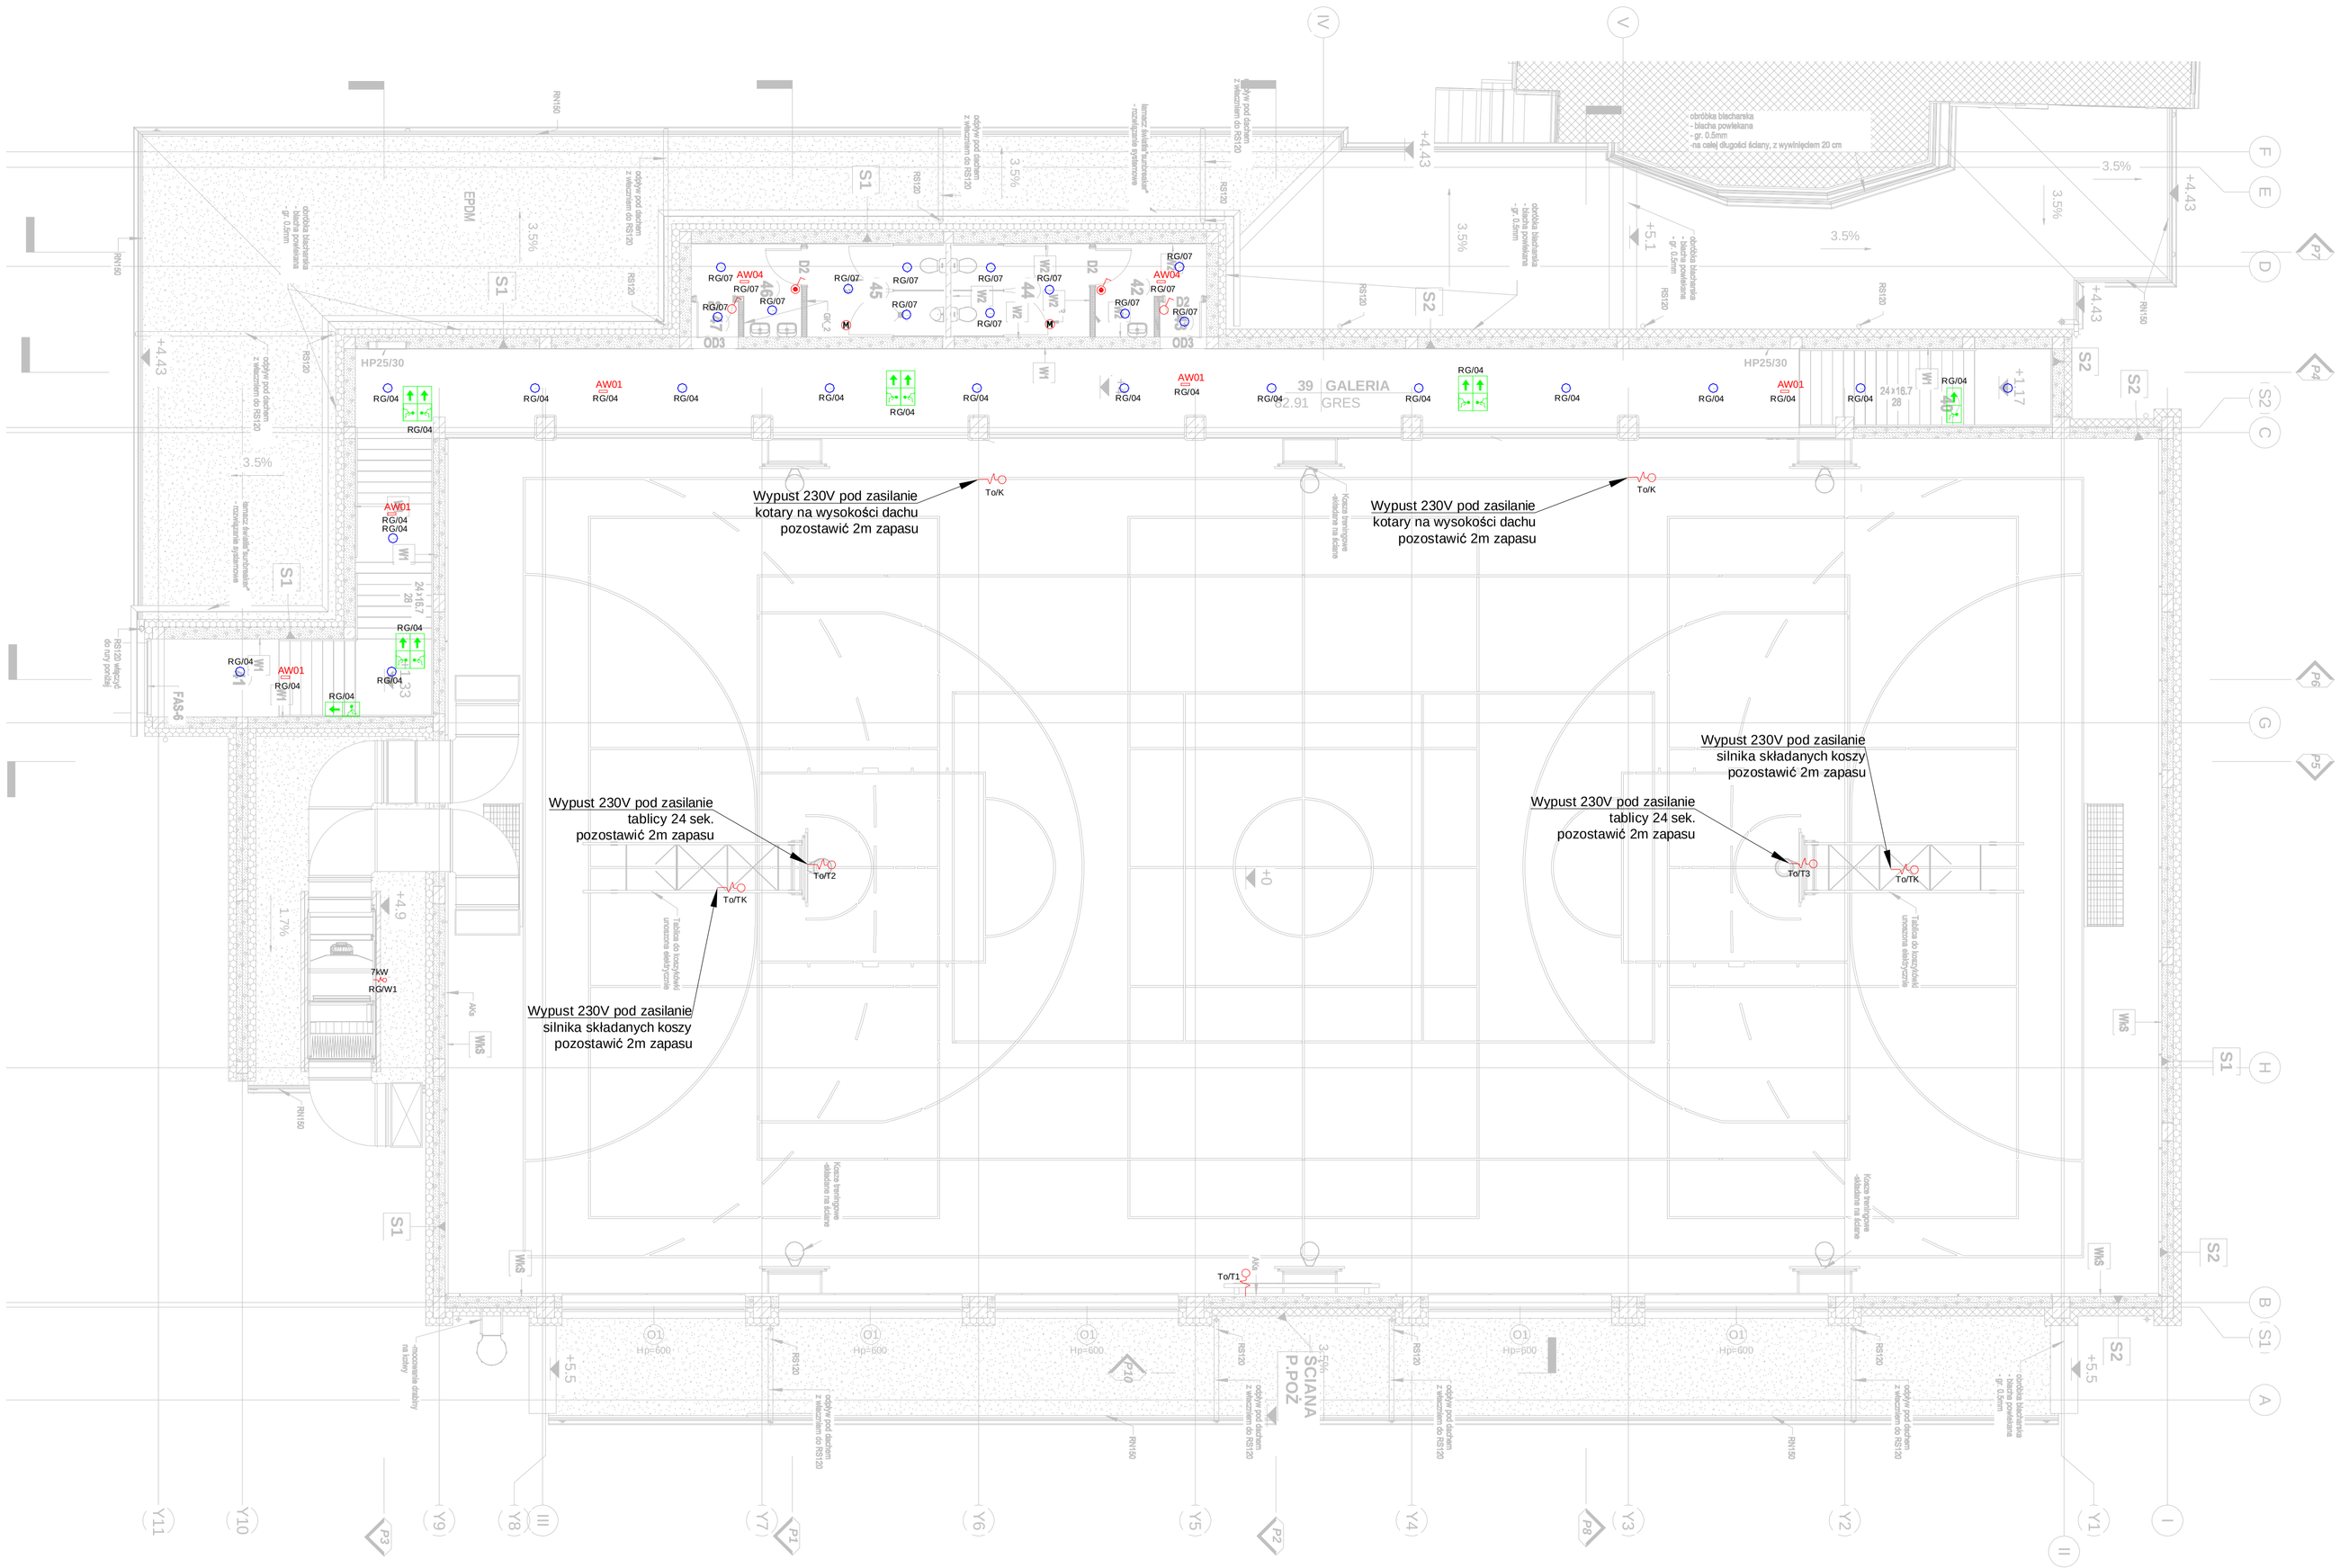

- zestaw gniazd 1x400V/16A 1x400V/32A 1x230V/16A

osprzęt elektroinstalacyjny min IP44
- gniazdo 2P+Z 230V

osprzęt elektroinstalacyjny IP20
- gniazdo 2p+Z 230V

- wypust kablowy (pozostawić 2m zapasu)

- rozdzielnica

Oprawa ewakuacyjna EXIT S jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa ewakuacyjna SK-8 dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

AW01 — **Oprawa Awaryjna LaVato P opt. korytarz 3W**

AW02 — Oprawa awaryjna do hal wysokich AXN

AW03 — Oprawa zewnętrzna OUTDOOR z możliwością pracy do -20st. C

AW04 — Oprawa do przestrzeni otwartej Lovato P z optyką typu Spot

Instalacja Przywoławcza

Przycisk przywoławczy WP lub NP

Przycisk pociągowy ŁP

Lampka sygnalizacyjna LS

PK-AL — Panel kasujący

MSW - miejscowa szyna wyrównawcza

łącznik jednobiegunowy IP44

łącznik jednobiegunowy IP20

łącznik schodowy IP20

łącznik świecznikowy IP20

przycisk IP20

p.poż. przycisk wyłącznika przeciwpożarowego

M — wentylator wyciągowy wg instalacji sanitarnej

Oprawa przemysłowa IP66 PX2040157 FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K

Oprawa nastropowa PX4087009 QUASET LED 600X600 3X 4000K

Oprawa typu downlight PX1487008 BARI ECO LED 235 15W 4000K

Oprawa do obiektów sportowych PX2063888 FLASH NEW LED 6x XW 166W 4000K

Uwaga:

1. **Można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.**

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor:	**Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek**
Adres:	PLAC WAZÓW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282 powiat Szczecinek, woj. Pomorskie
Temat:	**Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejącej sali sportowej**
Obiekt:	**HALA SPORTOWA**
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/13 - upr. Ele. bez ograniczeń
Sprawdził/a:	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. ZAP/0228/POOE/11 - upr. Ele. bez ograniczeń
Opracował:	
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT PIĘTRA***

Branża: IE. Faza: wyk. Skala: 1 : 100 Data: 06.2018 Nr rys.: IE05 Str.: