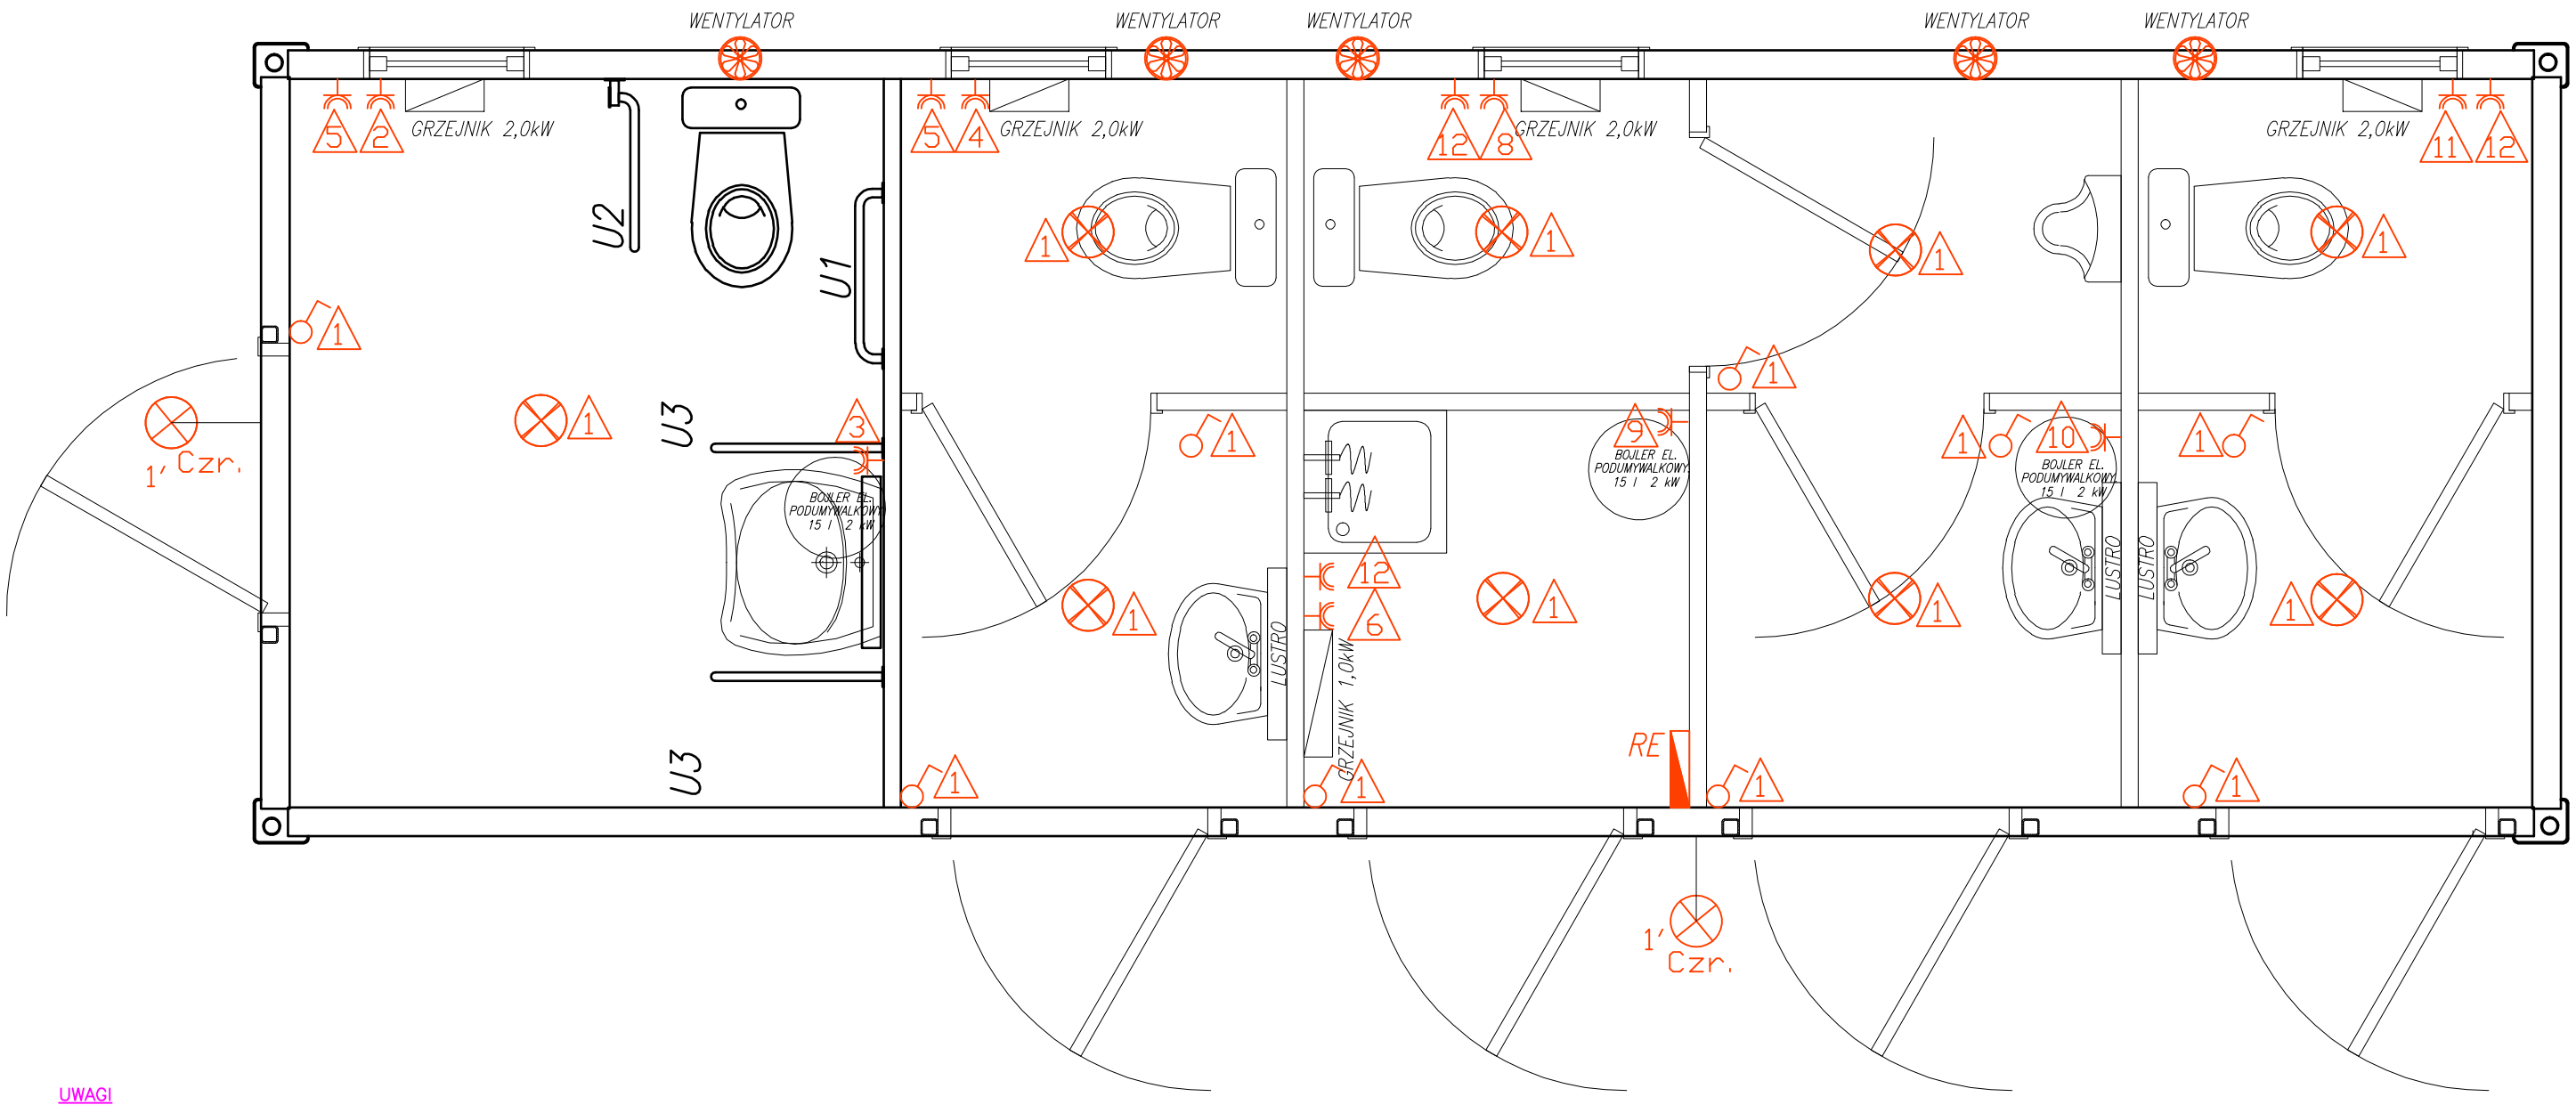

UWAGI

IINSTALACJE KŁADZIONE NA KONSTRUKCJI ŚCIAN I SUFITU W KORYTACH KABLOWYCH Z PCV
PRZEWODY UKŁADAĆ RÓWNOLEGLE I PROSTOPADLE DO KRAWĘDZI SUFITÓW, ŚCIAN I PODŁOGI
INSTALACJE OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDYżo 3x1,5mm2
INSTALACJE GNIAZD 230V WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDYżo 3x2,5mm2
PRZEWODY W PODWÓJNEJ IZOLACJI NA NAPIĘCIE 450/750V
WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH 300mm OD PODŁOGI JEŻELI NIE SĄ OPISANE INACZEJ
WYSOKOŚĆ MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA 1400mm OD PODŁOGI JEŻELI NIE SĄ OPISANE INACZEJ
POZIOM NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 12464-1, Em=200lx
OSPRZĘT INSTALACYJNY:
LAMPY: PLAFONIERA CAMEA FIRMY LENALIGHTTING
GRZEJNIK TYPU EF 12/20 FIRMY DIMPLEX
GRZEJNIK TYPU T17-1000W FIRMY THERMOVAL(POMIESZCZENIE GOSP.)
ŁĄCZNIK 1BIEG. TYPU POLO OPTIMA FIRMY HAGER
GNIAZDO Z UZIEMIENIEM ORAZ KLAPKĄ IP-44 TYPU POLO OPTIMA FIRMY HAGER
ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ OPRO SMALL FIRMY ATLANTIC
PROJEKTOR ZEWNĘTRZNY LED 50W LEDVANCE FLOODLIGHT Z CZUJNIKIEM RUCHU FIRMY OSRAM
WENTYLATOR TYPU WA100 FIRMY AWENTA

			Opracował Hankus Dominik	INWESTOR					
				MIASTO SZCZECINEK					
			Projektował Szatkowski Jerzy	**PL. WOLNOŚCI 13**					
				78-400 SZCZECINEK					
0	21.03.2018	Wykonanie			SZCZECINEK, DZ. NR. 517/8, 513/28 JEDNOSTKA EW. 321501_1 OBRĘB EW. 0013 (SZCZECINEK MIASTO	Tytul			
REV.	Data	Powod zmiany				Rozmieszczenie aparatury elektrycznej Kontener nr 3	nr rysunku E-14		Strona 1 / nastepna 1