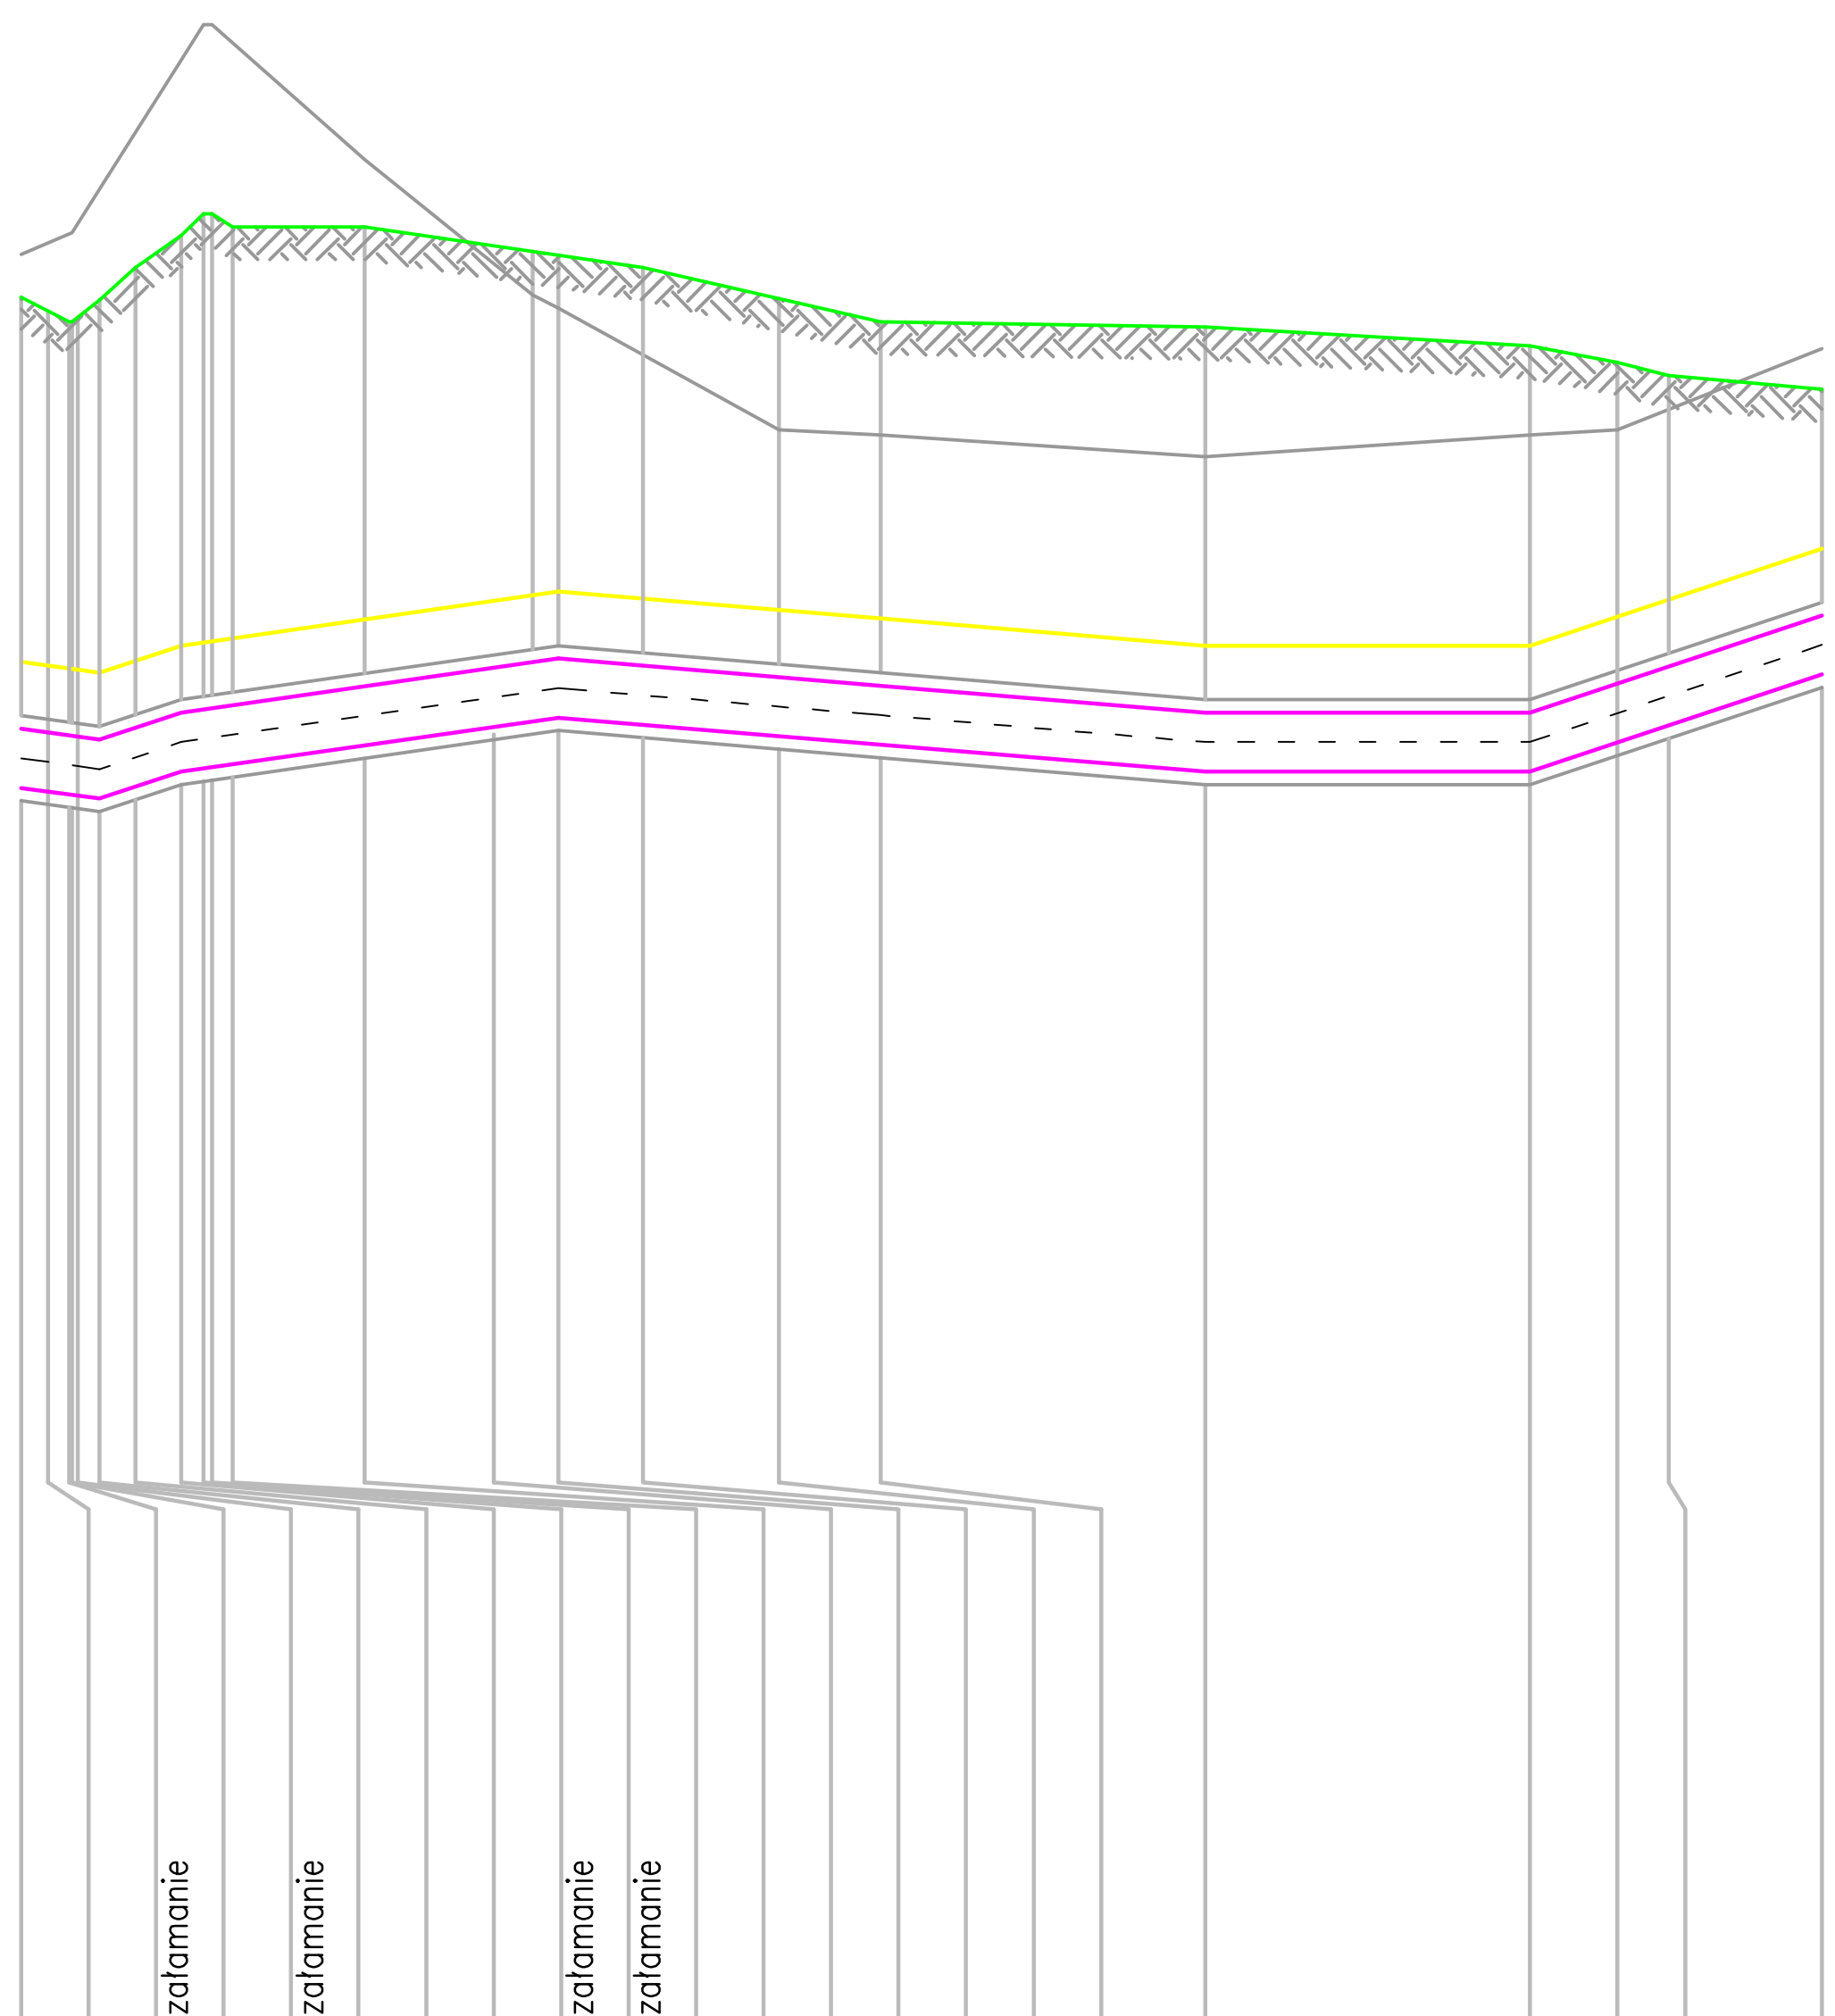

Uwagi:
- na odcinku ciepłociągu biegnym pod zboczem stoku narciarkiego należy wykonać zabezpieczenie (dodatkową izolację) wg. rysunków szczegółowych
- na planowanych rzędnach posadownia rur i urządzeń instalacji zewnętrznych nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych
- profil przedstawia rurę zasilającą biegnącą pod stokiem głównym w celu ujawnienia najmnijeszego przykrycia
- zabezpieczenie wykonać na całym odcinku biegnącym pod stokiem

*) ocenić rzędne istniejącej infrastruktory wykopami kontrolnymi
[1]) najmnijesze przekrycie pod profilacją stoku
[2]) najmnijesze przekrycie po profilacją stoku

Najmnijesze przykrycie wg. gruntu istniejącego

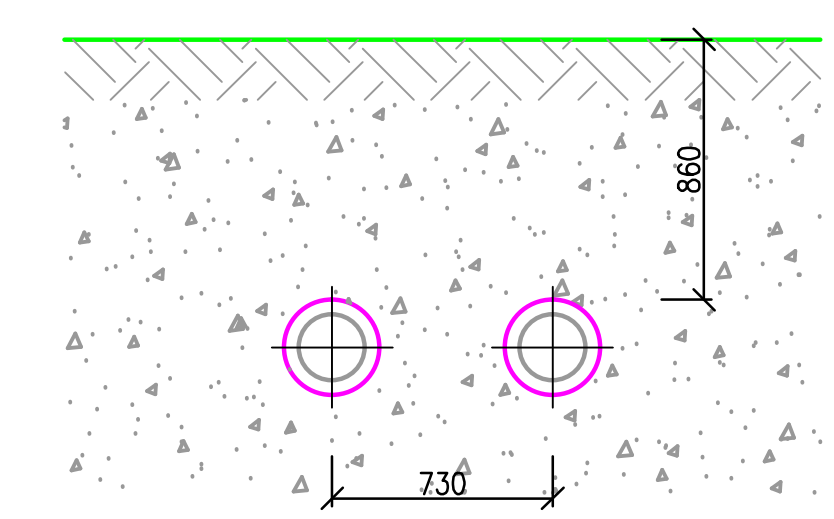

Najmnijesze przykrycie po reprofilacji terenu – zabezpieczenie ciepłociągu

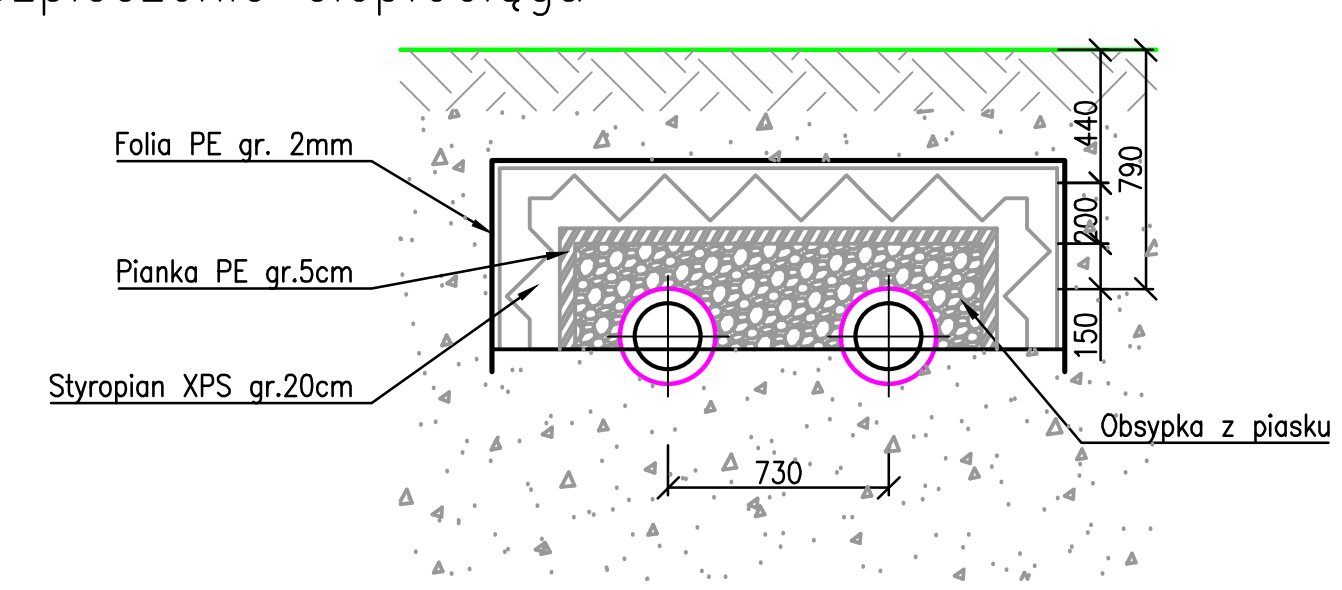

poziom por.134,00 m n.p.m.

Rzędna ter. projektowa. [m n.p.m.]	140,49			140,40	140,40	140,48	140,60	140,72	140,80	140,80	140,75				139,60		139,40	140,38	140,31	140,25	140,20	140,15
Rzędna ter. istniejącego [m n.p.m.]	140,65	140,66	140,71	140,73					141,50	141,50		141,00	140,50			140,00		139,90		140,00		140,30
Rzędna dna rury [m n.p.m.]						138,90		139,00						139,20			139,10	139,00	139,00			139,36
Zagłębienie minimalne [m]																0,86[1)]						0,79[2)]
Materiał,Średnica/Spadek [%]	rura zasilająca 219,1 / 315																					
Długość [m]	1,88			1,03		3,02		0,82	0,33	0,76	5,65	6,22	0,95	8,17		3,77	12,01	12,03	3,24	7,57		
Odległość [m]	0,00	1,00	1,79	1,88	2,10	2,91	4,23	5,93	6,75	7,08	7,84	12,73	18,95	19,90	23,04	28,07	31,84	43,85	55,88	59,12	61,01	66,69
Dno wykopu [m n.p.m.]	odcinek istniejący bez konieczności wykopu																					

OBIEKT / ADRES	BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINKU DZ.NR EWID.: 517/8, 513/28				
INWESTOR / ADRES	MIASTO SZCZECINEK PL. WOLNOŚCI 13 78-400 SZCZECINEK				
TEMAT / FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI I PRZYŁĄCZY SANITARNYCH DLA BUDOWY WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINKU				
NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY RURY ZASILAJĄCEJ CIEPŁOCIĄGU				
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	NR RYS.	BRANŻA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Serwacy Pierchała	1935/94		S1.7	IS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Stefaniak	SLK/4254/ PWOS/12		SKALA	NR PROJ.
OPRACOWAŁ:	mgr inż.Jan Jaskólski			1:50/250	0318
	mgr inż. Bartosz Ciołek			DATA: LISTOPAD 2018r.	

JB PROJECT

JB Project S.C., Ciołek Bartosz, Jaskólski Jan
Projekty instalacji HVAC oraz instalacji i sieci sanitarnych
ul. Wakacyjna 3, 44-240 Żory; www.jbproject.pl
660-486-103, 660-486-311

A4