



**Wpusty ściekowe krawężnikowe  
wg PN-EN 124 : 2000  
z uchylną klapą – na zawiasach  
o wysokości lica krawężnikowego 120 lub 150 mm  
Klasa C 250, D 400**

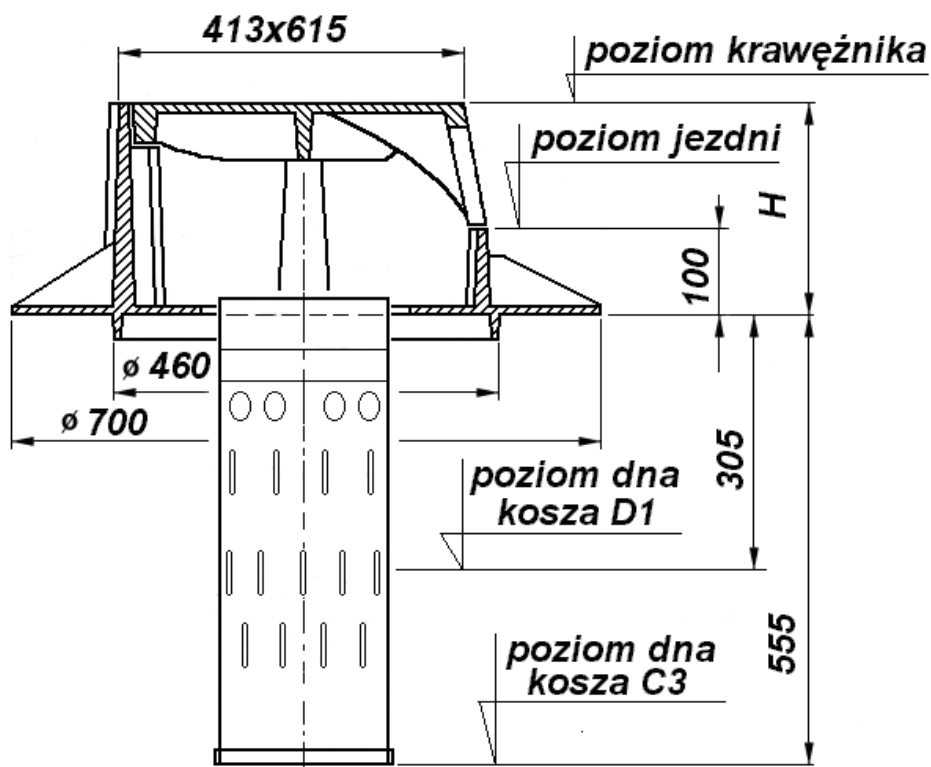

**$H = 220$  lub  $H = 250$**

Rysunek przedstawia zastosowanie jako osadnika zanieczyszczeń kosza D1 lub C3

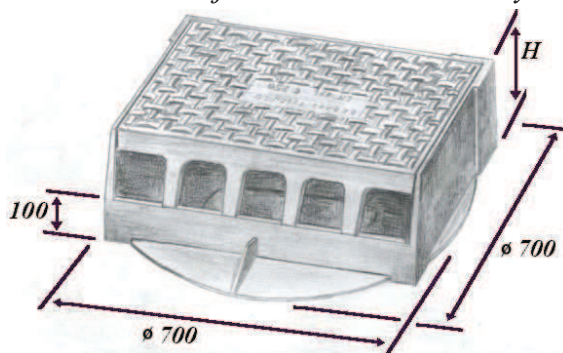

**Odlewnia Żeliwa w Tułowicach Małych**

**„Ekopol Opolski” sp. z o.o.  
www.ekopol-opolski.pl**

**tel. 077/46 00 541, fax 46 00 180  
e-mail: info@ekopol-opolski.pl**

**Rok 1700 – Rok 2000**

**300 lat tradycji hutniczych i odlewniczych**